


POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO SADOVÝ STOŽÁR

VÝŠKY 6,0m (6,8/6,0/0,8), Ø133/89/60mm BEZ VÝLOŽNÍKU

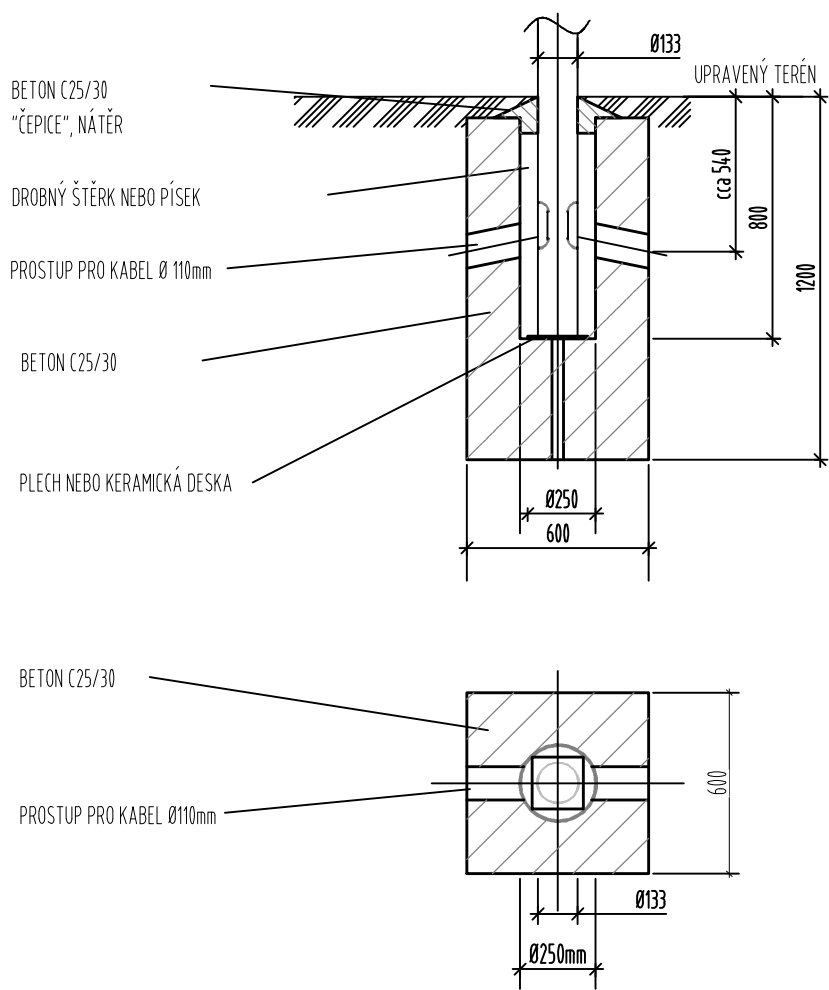

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

- samočinným odpojením do zdroje v síti TN-C
- hlavním pospojováním

SOUSTAVA NAPĚTÍ

3+PEN, AC 50Hz, 3x230/400V, síť TN-C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pV}

POZOR!!!
TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA TYTO SÍTĚ VYTYČIT (PO DOMLUVĚ S JEJICH SPRÁVCÍ!!)

<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o.</div> <div>Nádražní 67</div> <div>281 51 Velký Osek</div>	Kraj:	Středočeský	Číslo paré:	
	K.ú.:	Kaňk [678015]		
	Objednatel:	Město Kutná Hora	Formát:	A4
	Akce:	Stavební úpravy Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora	Stupeň:	DSP
Vypracoval: Tomáš Kroupa	Datum:		Červen 2023	
	Měřítko:		1:25	
	Zodpovídá: Ing. Jan Chyba		Výkres:	ZÁKLAD PRO SADOVÝ STOŽÁR VO BEZ VÝLOŽNÍKU