


SCHÉMA ROZVADĚČE RE

ROZVADĚČ RE

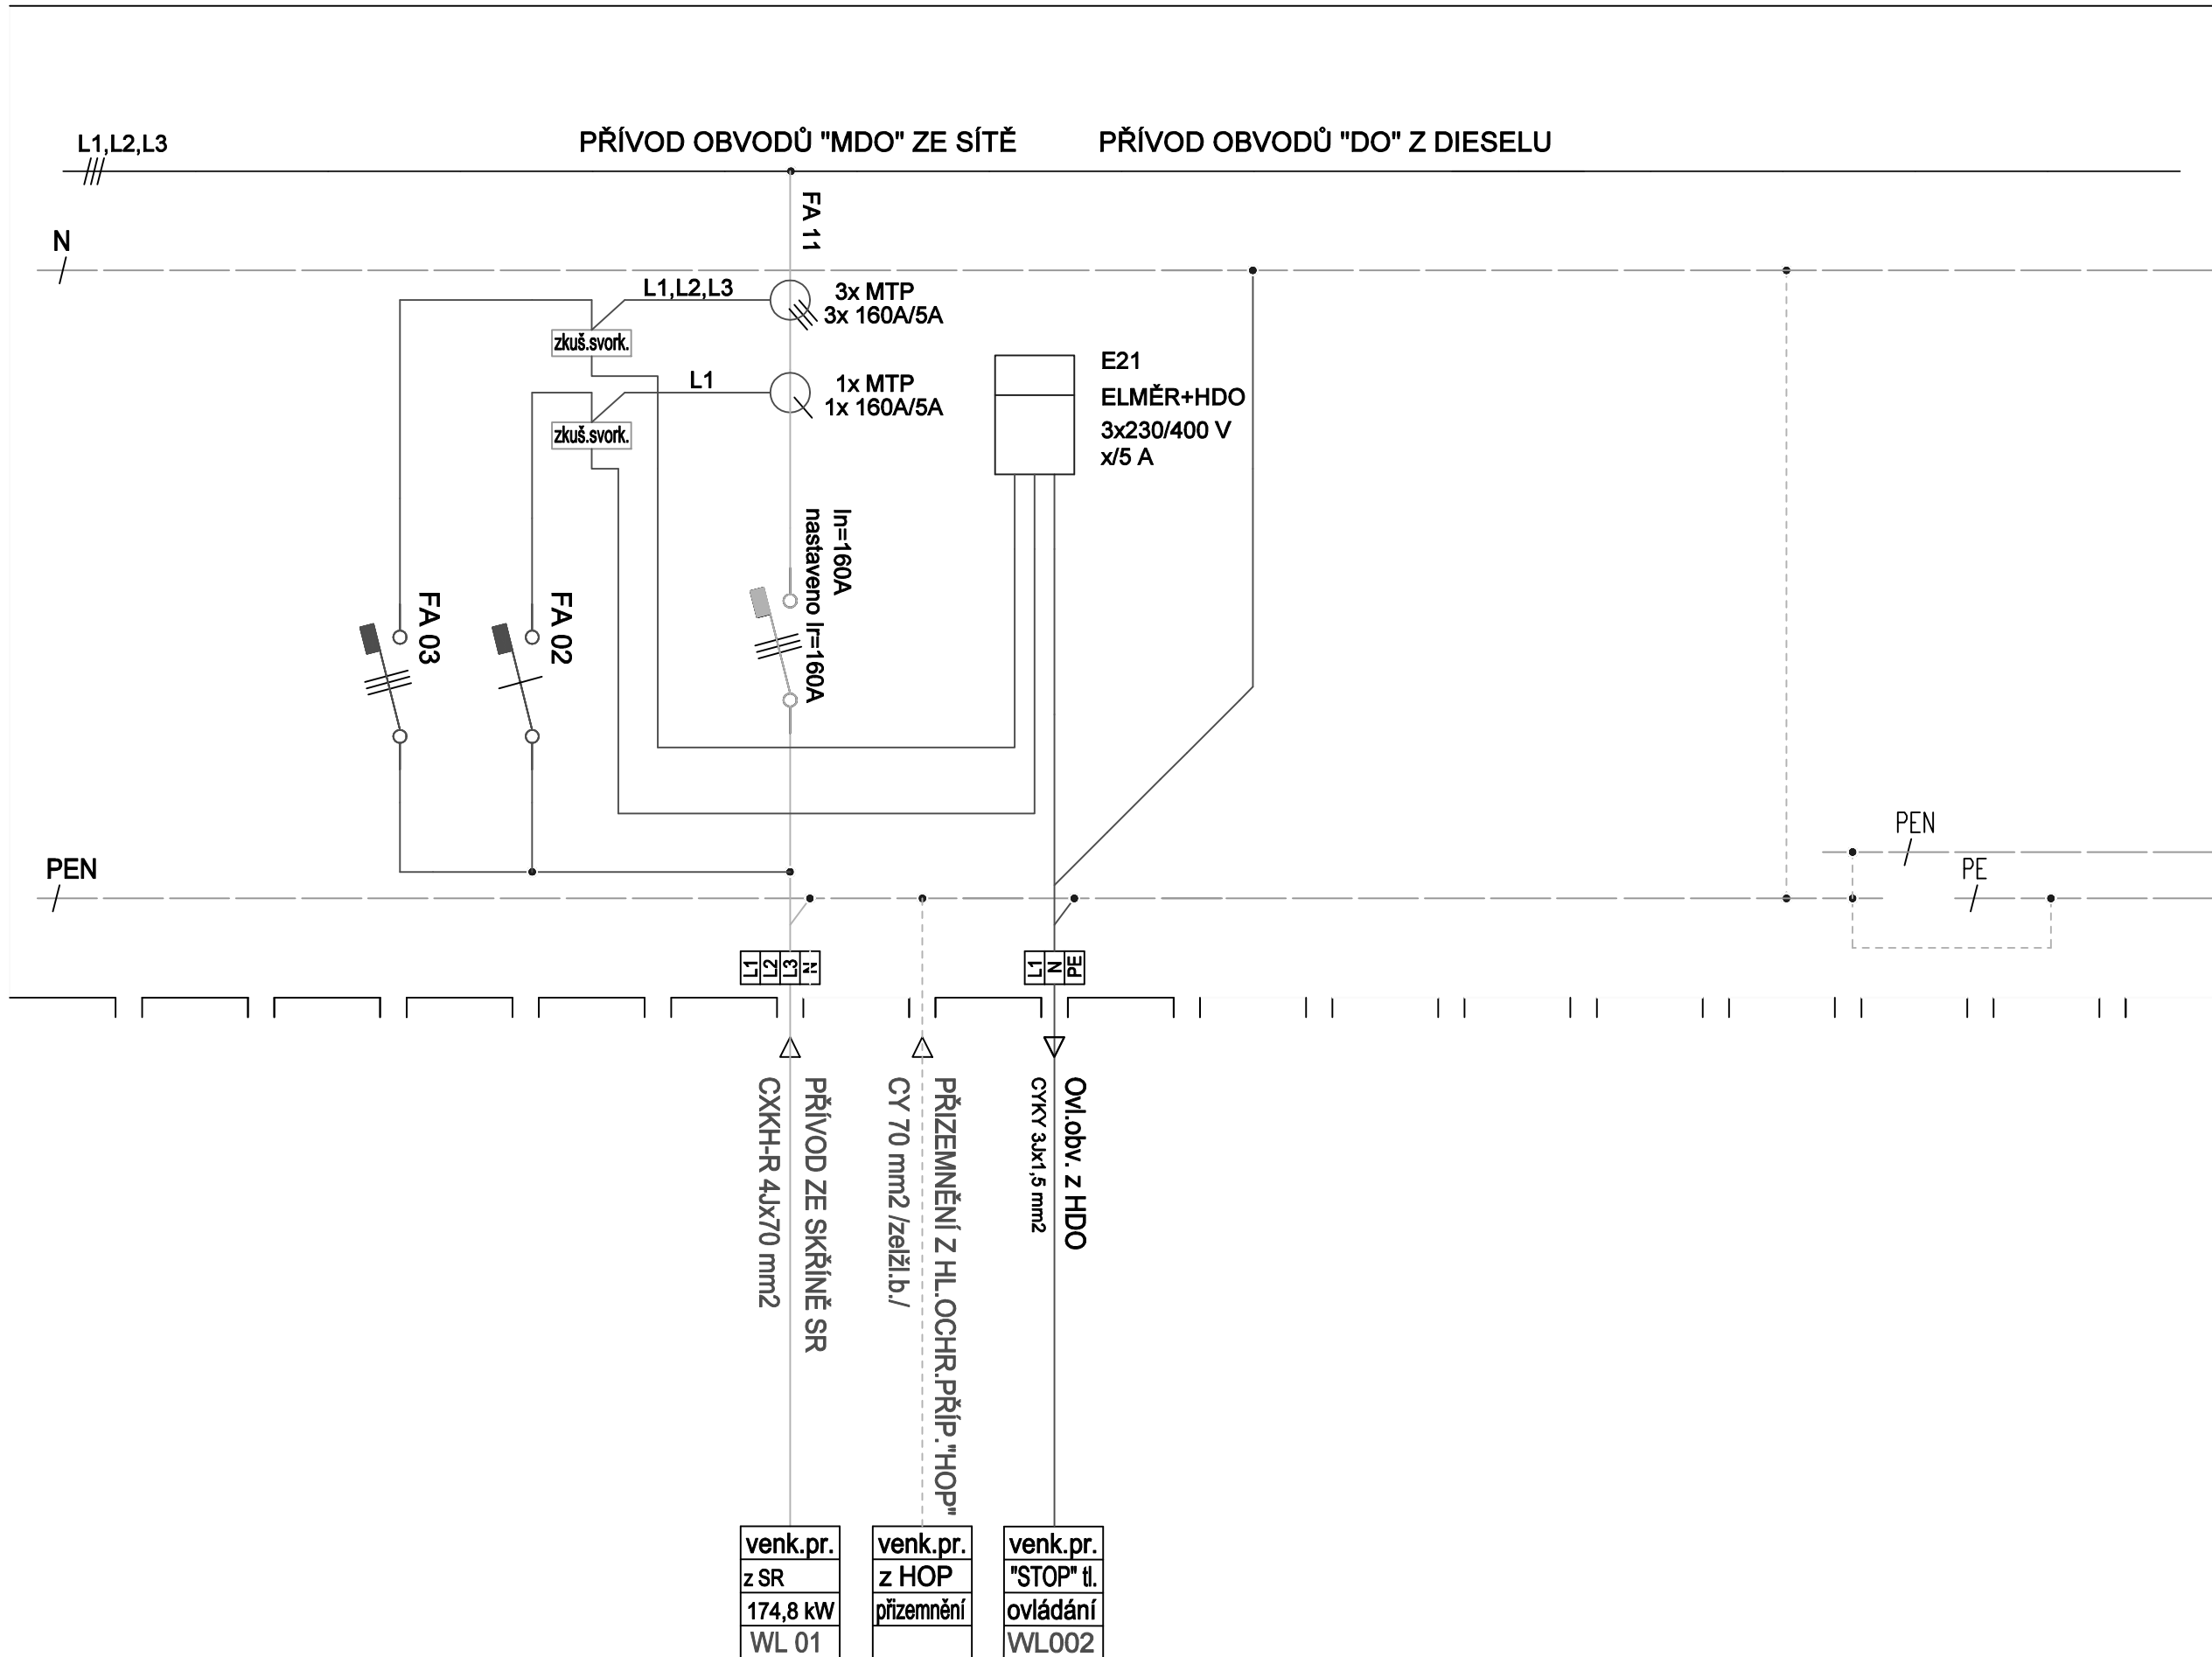

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ DO VENKOVNÍHO PROSTORU IP 55

PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+PEN, 3+PE+N 400/230 V, 50 Hz

OCHRANNÁ OPATŘENÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE provedena podle čl. 411.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ provedena podle čl. 411.3.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
doplněná: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM provedena podle čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

AUTORIZACE:

ING. VÁCLAV SMETANA
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNICKOU PROSTŘEDÍ STAVBY
SPECIALIZACE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO ČKAIT 0010360
PODPIS:

0	LEDEN 2024	1. VYDÁNÍ	Ing. SMETANA	Ing. SMETANA	Ing. SMETANA
P.Č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

STAVBA : REKONSTRUKCE ZELENKOVY VILY			ZPRACOVATEL PROJEKTU : Ing. Václav Smetana		
INVESTOR : město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 284 01 Kutná Hora			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. VÁCLAV SMETANA VYPRACOVAL: Ing. VÁCLAV SMETANA		
MÍSTO STAVBY: Masarykova 453/56, 284 01, Kutná Hora, k.ú. Kutná Hora, p. č. 2542/1			DATUM ZPRACOVÁNÍ	LEDEN 2024	
PROFESE: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			FORMÁT	3 A4	
DRUH VÝKRESU: SCHÉMA ROZVADĚČE RE		MĚŘÍTKO : PARÉ:	STUPEŇ PROJEKTU	DPS	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	D147b-006	