


SCHÉMA ROZVADĚČE RH1

ROZVADĚČ RH1

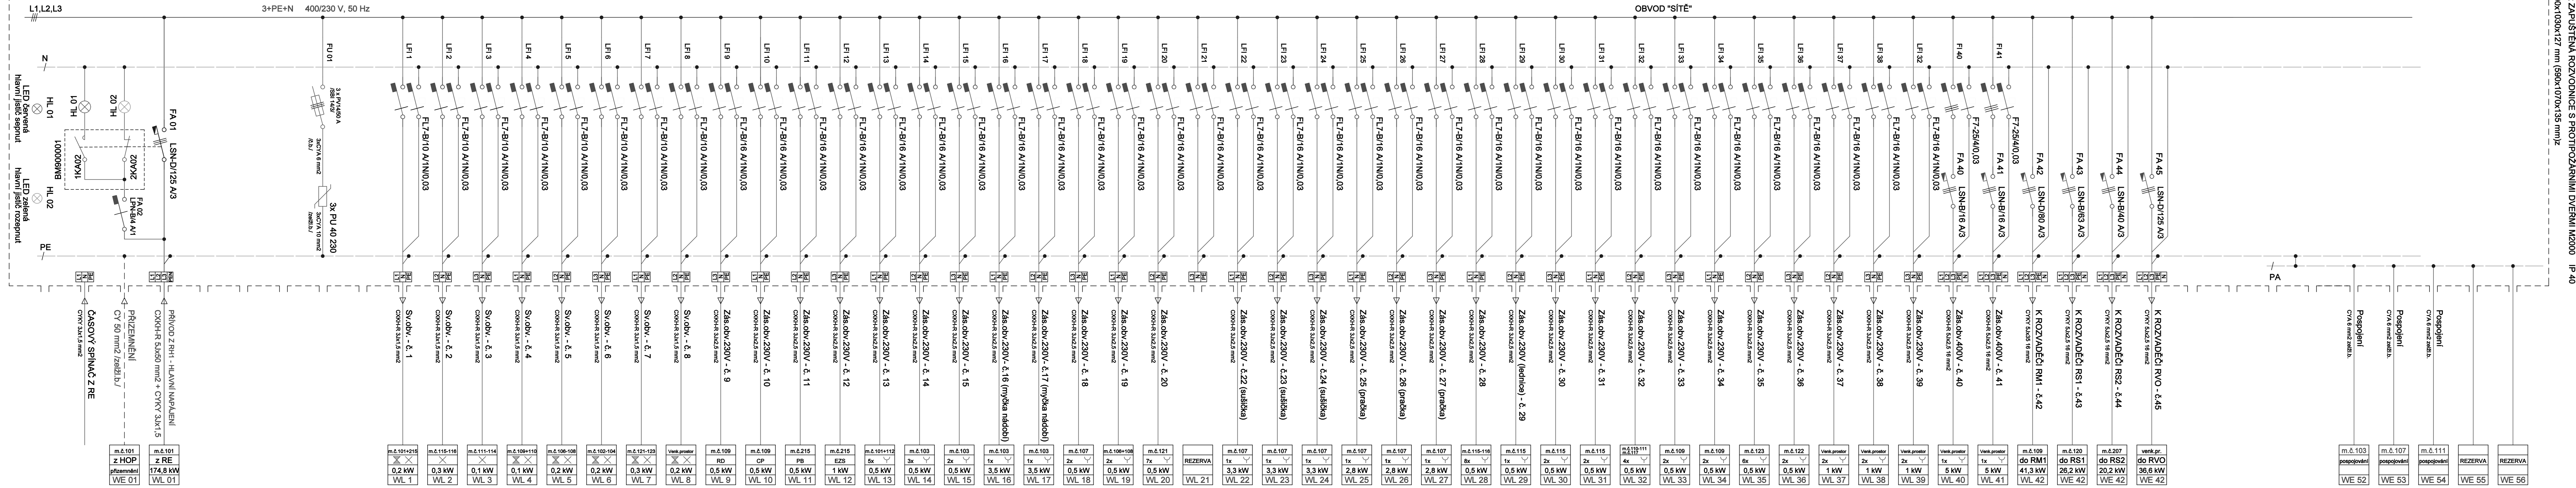

PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+PEN, 3+PE+N 400/230 V, 50 Hz

OCHRANNÁ OPATŘENÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE provedena podle čl. 411.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ provedena podle čl. 411.3.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

doplněná: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM provedena podle čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

AUTORIZACE:

Ing. Václav Smetana  
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNICKU PROJEKTČÍ STAVBY  
SPECIALIZACE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ  
ČÍSLO ČKAAT 001080  
PODPIS:

0	LEDEN 2024	1. VYDÁNÍ	Ing. SMETANA	Ing. SMETANA	Ing. SMETANA
P.Č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

STAVBA :	REKONSTRUKCE ZELENKOVÝ VILY	ZPRACOVATEL PROJEKTU :	Ing. Václav Smetana
INVESTOR :	město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 284 01 Kutná Hora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Václav Smetana
PROFESÍ :	SILNOPROUDÁ ELEKTRAINSTALACE	VYPRACOVAL :	Ing. Václav Smetana
DRUH VÝKRESU :	SCHÉMA ROZVADĚČE RH1	FORMÁT :	8 A4
		STUPEŇ PROJEKTU :	DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO :	D147b-007