
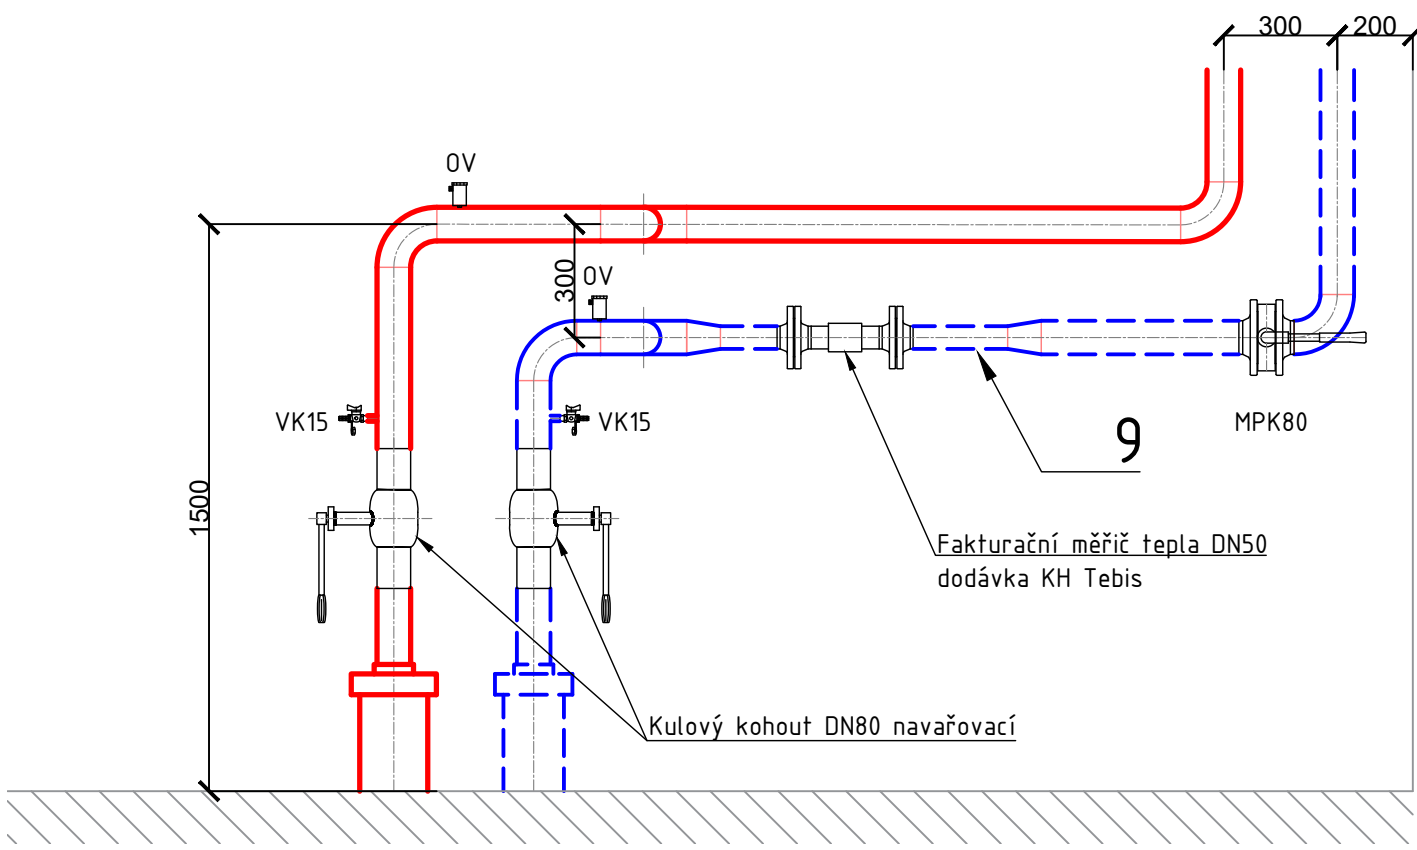


PŮDORYS BÝVALÉ KOTELNY 1:20

ŘEZ A-A 1:20

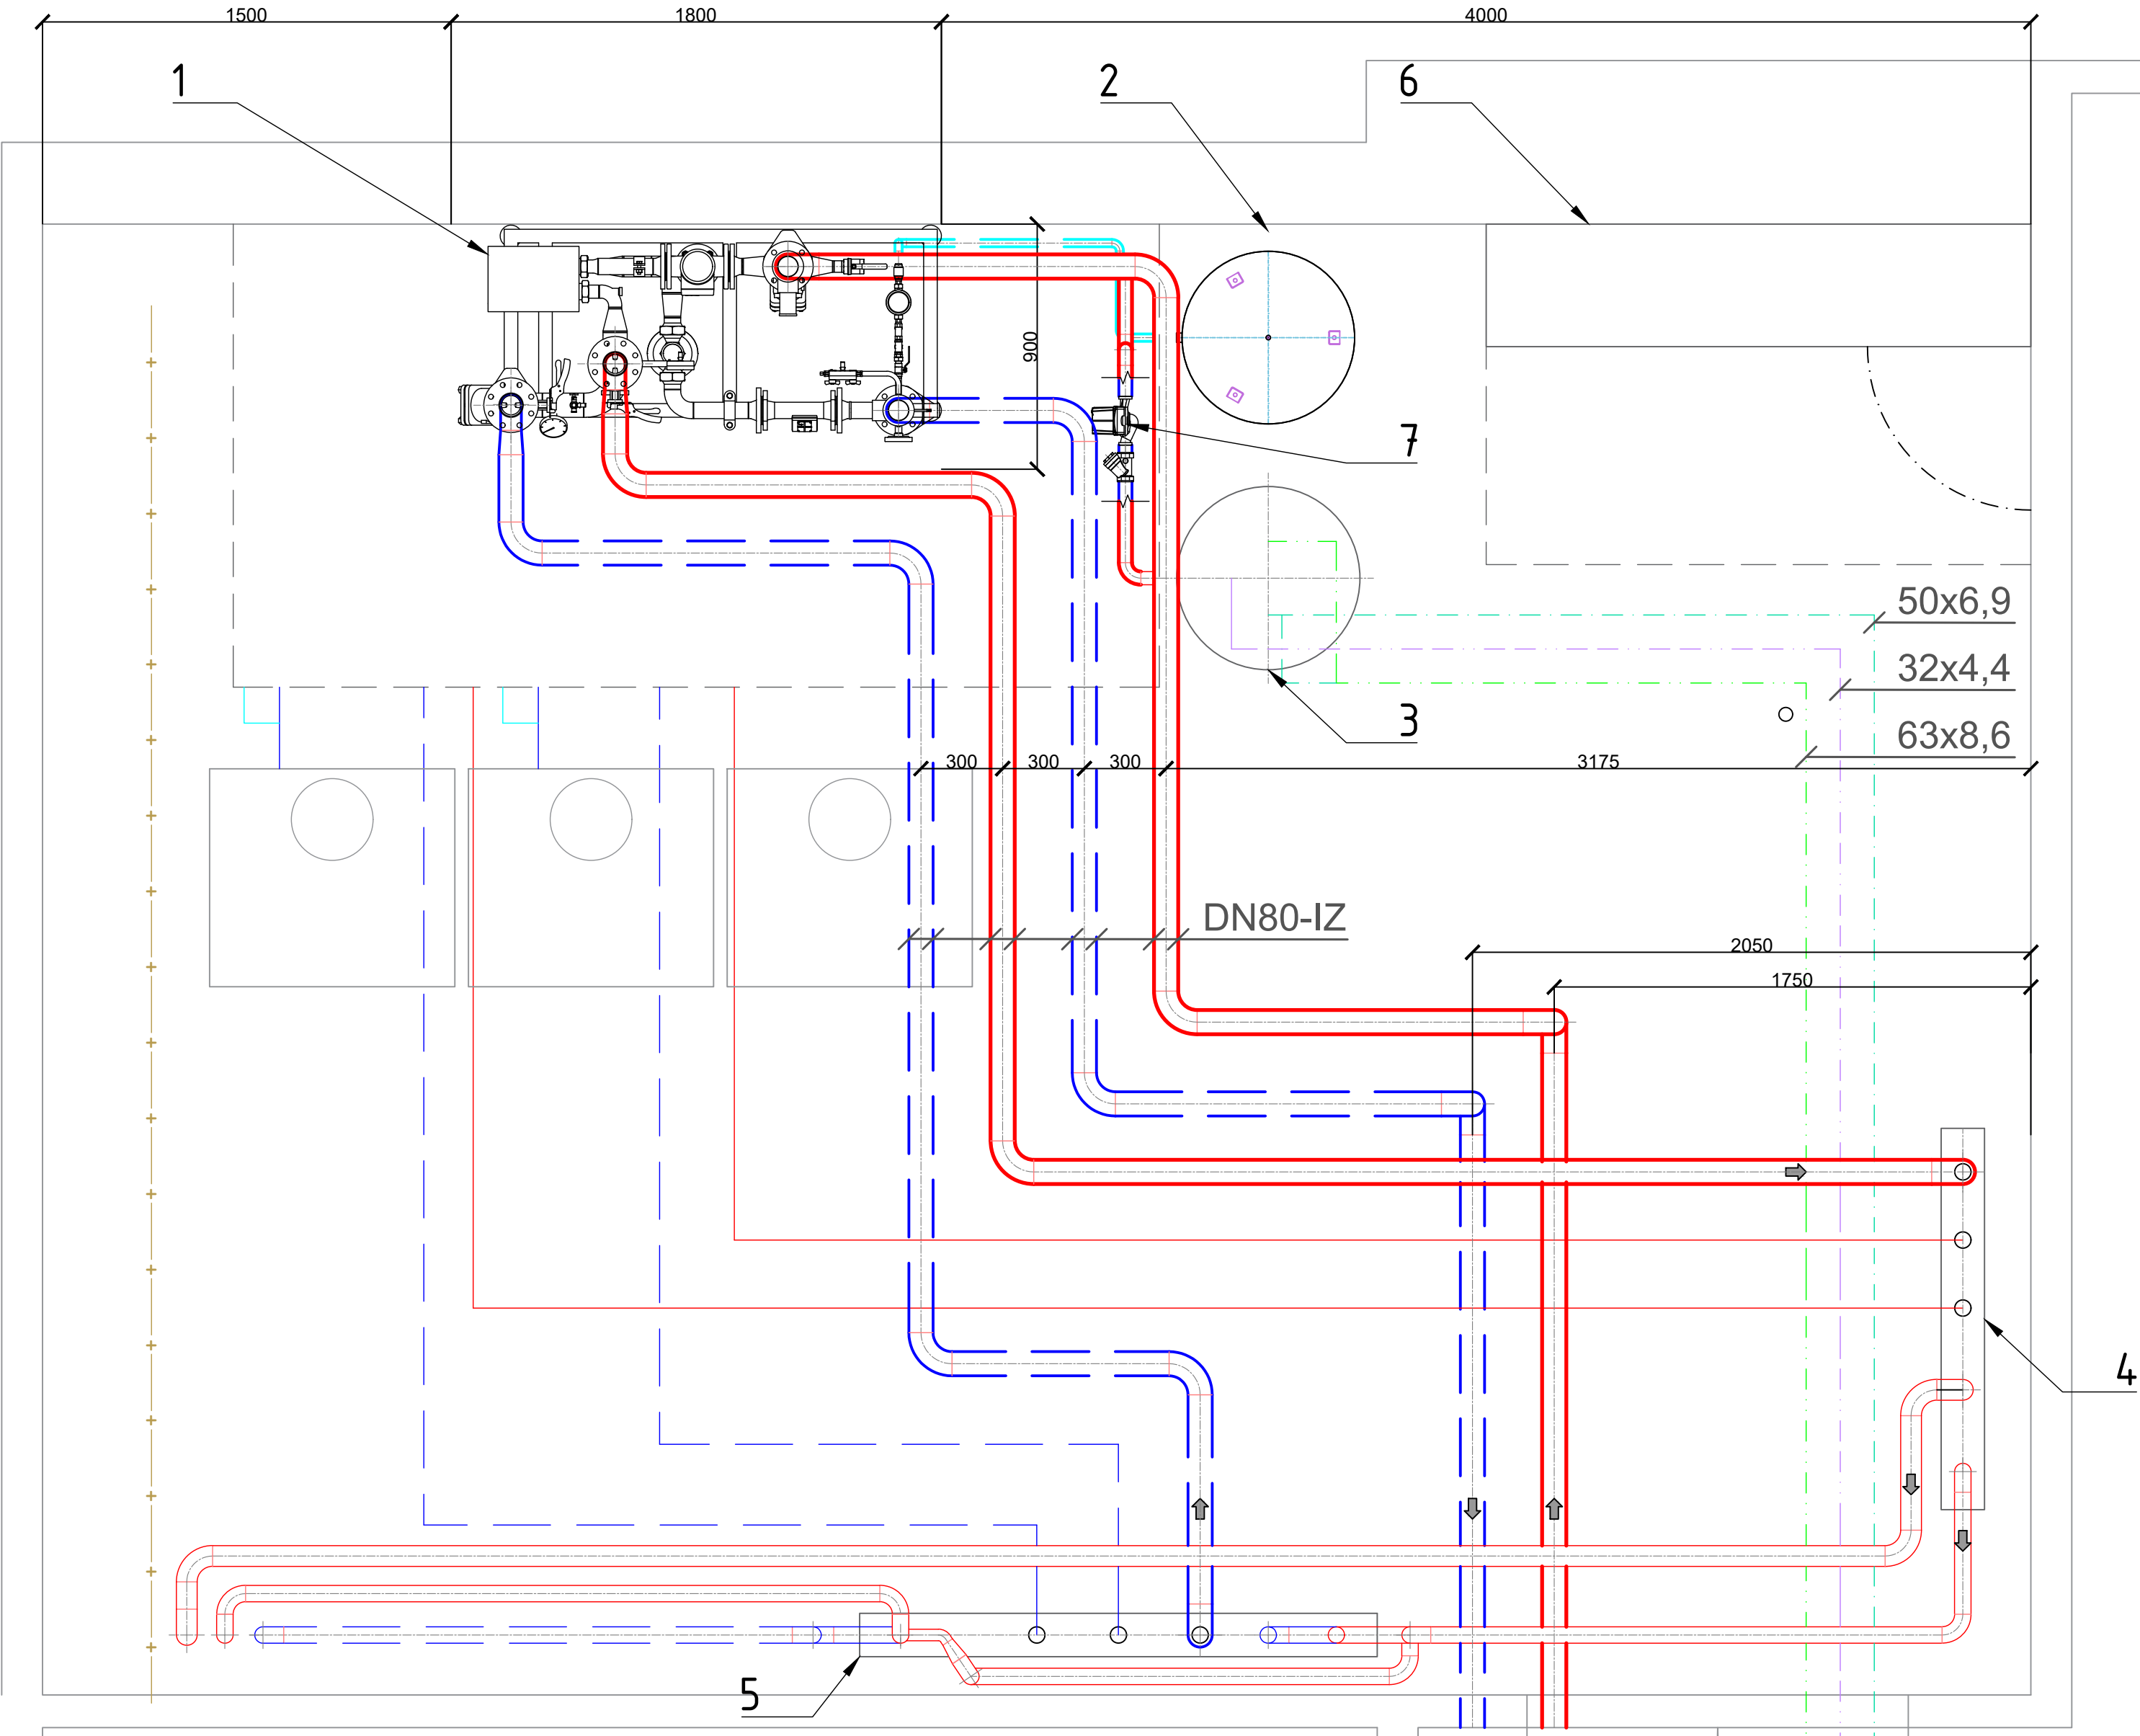

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	ks
1	Kompaktní předávací stanice 260 kW ÚT, 90 kW TV	1
2	Expanzní nádoba 200 l	1
3	Stávající nepřímotopený ohříváč vody (při montáži předávací stanice nutno provizorně demontovat a zpětně osadit)	1
4	Stávající rozdělovač topné vody	1
5	Stávající sběrač topné vody	1
6	Stávající rozvaděč	1
7	Stávající oběhové čerpadlo	1
8	Stávající vzduchotechnická jednotka pro šatny	1
9	Měřič tepla DN50	1

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (primár/sekundár) - nové
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD (primár/sekundár) - stávající
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA (primár/sekundár) - nové
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA (primár/sekundár) - stávající
- TEPLÁ VODA - stávající
- STUDENÁ VODA - stávající
- CIRKULACE - stávající
- EXPANZNÍ POTRUBÍ - nové
- PLYN - stávající

VEDOUČÍ PROJEKTANT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing. Dita Doležalová		Ing. Dita Doležalová		
VÝKRES NAVRHL:		SCHVÁLIL:		
Ing. Vojtěch Tomašik		Ing. Dita Doležalová		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Evelis, s.r.o., Vážní 531, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
PROJEKTANT PROFESE:		Evelis, s.r.o., Vážní 531, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR:		KH TEBIS, s.r.o.		
STAVBA:		Technické připojení sportovní haly BIOS		STUPEŇ: DPS
MÍSTO STAVBY:		Puškinská 617, 284 01 Kutná Hora		DATUM: 07/2024
STAVEBNÍ OBJEKT:				MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST:		D.2.1 Technologie		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: P013-24
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS ROZVODŮ A KPS - NOVÝ STAV		ARCHIVNÍ ČÍSLO: P01324-DPS-035