


KUTNÁ HORA

k.ú. Kaňk



ŘEZ C - C

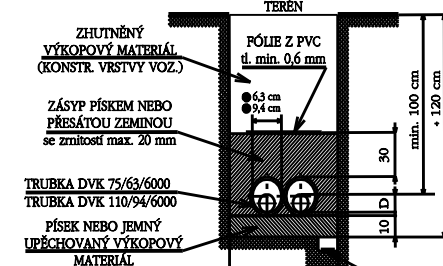

ULOŽENÍ PÁSKU FeZn 30x4 V DRAŽCE 10x10cm - zásyp zeminou
dle ČSN 33 2000-5-54, PNE 33 0000-1 ed.4 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 včetně změn

Kabely 1kV křižovatka s vozovkou

POČET KABELŮ	ŠÍŘE VÝKOPU a (cm)	PROSTUP DVK TRUBKOU d = 95 mm d = 55 mm
1	50	1 - 2
2	65	3
3	80	4
4	100	5


Uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 včetně změn
Uložení a krytí kabelů dle platné PNE 34 1050!

LEGENDA MONTÁŽE KABELOVÉHO VEDENÍ NN:

- montáž zemního kabel. ved. NN 1 kV - 1-AYKY-J 3x120+70 mm²
- montáž zemního kabel. ved. NN 1 kV - 1-AYKY-J 3x240+120 mm²
- nový přívod kNN do stáv. PS nebo ER₂ - CYKY-J 4x10 mm²
- kabel uložen v ochranné trubce
- číslo katastrální
- stávající rozpojovací skříň, č. skříně R2
- č. skříně R1, nová rozpojovací skříň, uzemnění FeZn 30x4 mm
- stáv. přípojková skříň, č. stáv. skříně 12
- č. skříně 13, nová přípojková skříň
- stávající elektroměrový rozvaděč
- stávající ochranné pásmo do 50m od lesa

Vnější vlivy stanoveny dle PNE 33 0000-2. Revizi provést dle PNE 33 0000-3.
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V podle PNE 33 0000-1 odst. 3.3 - šesté vydání
(v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41 ed.3) čl. 3.3.2.5 Ochrana automatickým odpojením
od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji. Cl. 3.3.3 Podmínky pro použití
ochrany automatickým odpojením od zdroje v sítích TN - Ochrana v sítích TN-C!

ŘEZ A - A

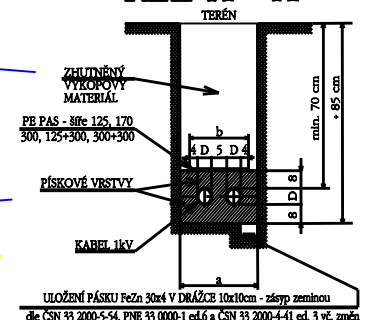


Kabely 1kV ve volném terénu

POČET KABELŮ	ŠÍŘE VÝKOPU a (cm)	KRYTÍ PE PÁSKEM b (cm)	ULOŽENÍ
1	35	170 (125)	
2	35	300	
3	50	300 + 125	
4	65	300 + 300	
5	80	300 + 300 + 125	

Uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 včetně změn
Uložení a krytí kabelů dle platné PNE 34 1050!

ŘEZ B - B

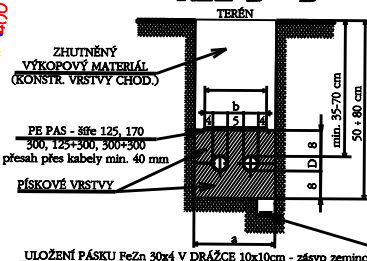

Kabely 1kV výkop v chodníku

POČET KABELŮ	ŠÍŘE VÝKOPU a (cm)	KRYTÍ PE PÁSKEM b (cm)	ULOŽENÍ
1	35	170 (125)	
2	35	300	
3	50	300 + 125	
4	65	300 + 300	
5	80	300 + 300 + 125	

Uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 včetně změn
Uložení a krytí kabelů dle platné PNE 34 1050!



ALOIS SALÁK - Projektování elektrických zařízení

Nádražní ulice č.p. 665, Kutná Hora, 284 01, IČ: 102 40 896, DIČ: CZ5810150808

tel.: 317 471 328, mobil: 777 941 958, 777 695 502, e-mail: asalak@sajp.cz, web: http://www.sajp.cz

KRAJ: Středočeský	OKRES: Kutná Hora	MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kutná Hora	STAVEBNÍ ÚŘAD: při MěÚ Kutná Hora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Alois Salák st.č. 0007793	V seznamu ČKAIT:
STAVBA - objekt: KAŇK, střed obce, obnova nn - knn, dem. Nn				VYPRACOVAL: Alois Salák	OBJEDNATEL PS: Pavel Jíra
				STUPEN: P.S. - DSP pro ús. souhl. - UR	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 489-01/2018
				MĚŘÍTKO: M 1:1000	ULOŽENO JAKO: 03-kank_mon_dsp.dgn
				DATUM: 04/2018	ČÍSLO STAVBY ČEZ: IE-12-6007731
				ČÍSLO POŽADAVKU: 9120065445	ČÍSLO VÝKRESU: W-237-KNN-MON
INVESTOR: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN IV-PODMOKLY	IČ: 24729035	DIČ: CZ24729035			