



**VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jako VD ZD)
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“)
č.XVIII**

Název veřejné zakázky:	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Zadavatel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 01 Kutná Hora
IČ:	62951491
Zastoupený:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel obdržel dne 6. 11. 2019 od dodavatele žádost č. 18 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení v naskenované podobě a v případě zhoršené čitelnosti žádosti o vysvětlení byla tato zaslána ve zhoršené kvalitě již dodavatelem.

Žádost o vysvětlení č. 18

Stavba:

**„Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře“,
evidenční číslo zakázky Z2019-033174**

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

Dotaz č. 18/1:

Výkaz výměr, položka:

739.	SP	ZA/46a	ZA/46.princip řešení dvířek pro elektrorozvaděč a hydrant - 700x700 mm	kus	5,0	–	5,000	–	–
------	----	--------	--	-----	-----	---	-------	---	---

Žádáme zadavatele o sdělení požární odolnosti dvířek.

Odpověď č. 18/1:



ZA/46 definuje technické řešení dvířek příslušných požárně odolných výrobků, které jsou samostatně popsány jako výrobky PO/xx. Jejich požární odolnost je u elektrorozvaděčů definována na EI 15DP1. Požární hydranty jsou pak bez požadavku na požární odolnost.

Dotaz č. 18/2:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14, zadavatel upřesnil lepené vazníky, avšak opominul upřesnit položku č. 321, již se dotaz také týkal.

321.	SP	X16	podkladní a spojovací materiál	soubor	1,0	—	1,000		—	—
------	----	-----	--------------------------------	--------	-----	---	-------	--	---	---

Žádáme tedy o upřesnění výše uvedené položky.

Odpověď č. 18/2:

Výpis prvků položky – podkladní a spojovací materiál

- přířezy L50x2 ... 10bm
- tesařské spojky ... 38ks
- trám 5x10 ... 117,5bm (0,09m³)
- trám 12x16 ... 60bm (1,16m³)
- řezivo (prkna 24mm, překližka 24mm ap.) pro zavětrování celková plocha 200m², při tl.24mm 4.8m³

Použití vyznačeno v detailech - viz výkres D1.2.12.

Dotaz č. 18/3:

Výkaz výměr, položka:


735.	SP	ZA/43	ZA/43 uchycovací konzole do instalačního podlahového kanálu v 1.PP pro osazení potrubí	soubor	1,0	—	1,000		—	—
------	----	-------	--	--------	-----	---	-------	--	---	---

Vzhledem k tomu, že v projektu není přesná specifikace pol ZA/43 ,množství a rozměry konzol. S ohledem na transparentní ocenění žádáme zadavatele o poskytnutí přesné specifikace k výše uvedené položce.

Odpověď č. 18/3:

ZA/43 - Konzole pozinkovaná (1,25mm) 28/30 x 500mm vč. objímek pro kotvení potrubí ... 90 ks

Navržené kotvy lze nahradit i alternativními systémovými kotvami konkrétního výrobce pro použití příslušné potrubí (vodovod, UT). Požadovaná nosná funkce a proziskozní ochrana zinkování je podmínkou.

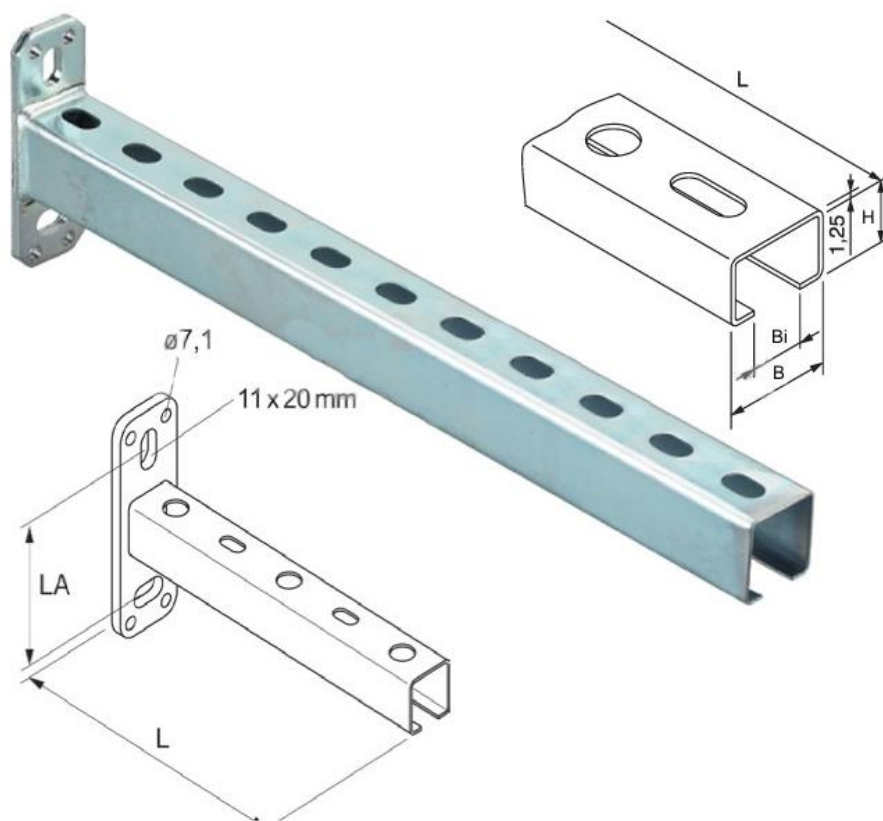

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto VD ZD, a dále VD ZD č. 17, která je zveřejněna ve stejný den 8. listopadu 2019, v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v souvislosti s tímto a VD ZD č. 17 v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Nový termín pro podání nabídky tak je 26. listopadu 2019 v 10:00 hodin.

V Pardubicích dne 8. listopadu 2019

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.