

CBS

Nový rozváděč

Napěťová soustava: 400/230V, 50Hz TN-C-S

Ovládací obvody osvětlení: 230V, 50Hz

Krytí rozváděče: IP 20

Proud: 4x6A

Doba zálohy: 1hod

Provedení rozváděče dle ČSN EN 50171

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- základní ochrana izolací a kryty živých částí
- ochrana při poruše ochranným pospojováním s automatickým odpojením při poruše
- doplňková ochrana doplňující ochranné pospojení

Rozváděč: Oceloplechový, skříňový,
Typ D513 o š600xv1.900xh450mm, s potřebnými doplňky.

Silové kabely budou připojeny do patřičných svorek a N, PE.

Dimenzování vodičů v rozváděči dle ČSN.


Přívod i vývody vrchem rozváděče.

Propoje mezi Cu přípojnicemi a přístroji jednotlivými vodiči.


Rozváděč je kompletní výrobek včetně osazení CBS od výrobce.

Rozkreslení je schématickým návodem, ne výrobním výkresem v měřítku.

Prvky NEX jsou součástí řídicího systému osvětlení.

 IČO: 03458911, DIČ: CZ03458911 sekretariat@4lighting.cz	4 Lighting s.r.o. Opletalova 922/8 110 00 Praha 1 +420 777 420 084	č. zakázky 19Zak00024 Datum 10/2019	Kreslil Jan Vacek Vypracoval Jan Vacek Zodp. projektant Miroslava Klimešová Strana 1	Akce ZIMNÍ STADION KUTNÁ HORA Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Obsah výkresu Rozvaděč osvětlení CBS	Investor Město Kutná Hora	
					Místo stavby Kutná Hora	
					Číslo výkresu	Paré:
					E112	1

Rozkresleny jsou pouze přívodní svorkovnice.
Vnitřní zapojení a jištění je součástí dodávky výrobce CBS.

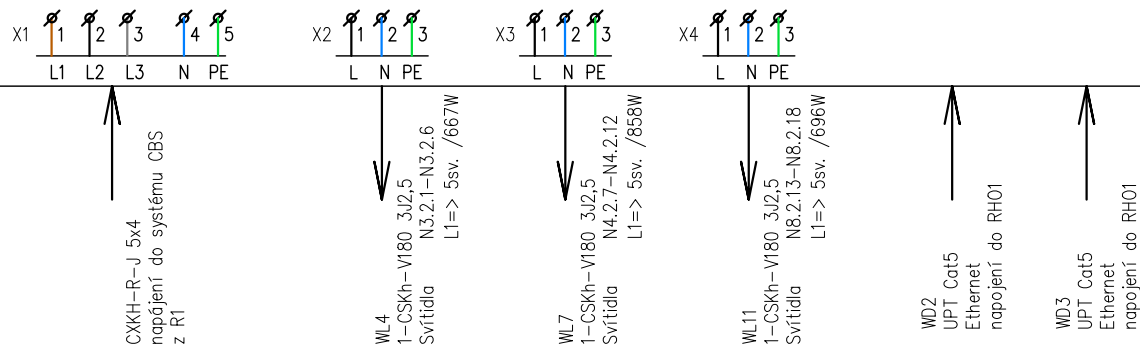

 IČO: 03458911, DIČ: CZ03458911 sekretariat@4lighting.cz	4 Lighting s.r.o. Opletalova 922/8 110 00 Praha 1 +420 777 420 084	Kreslil Jan Vacek	Akce ZIMNÍ STADION KUTNÁ HORA Rekonstrukce osvětlení ledové plochy	Investor Město Kutná Hora	
		Vypracoval Jan Vacek		Místo stavby Kutná Hora	
		Zodp. projektant Miroslava Klimešová		Číslo výkresu E112	Paré: 1
		č. zakázky 19Zak00024			
Datum 10/2019	Strana 2	Obsah výkresu Rozvaděč osvětlení CBS			