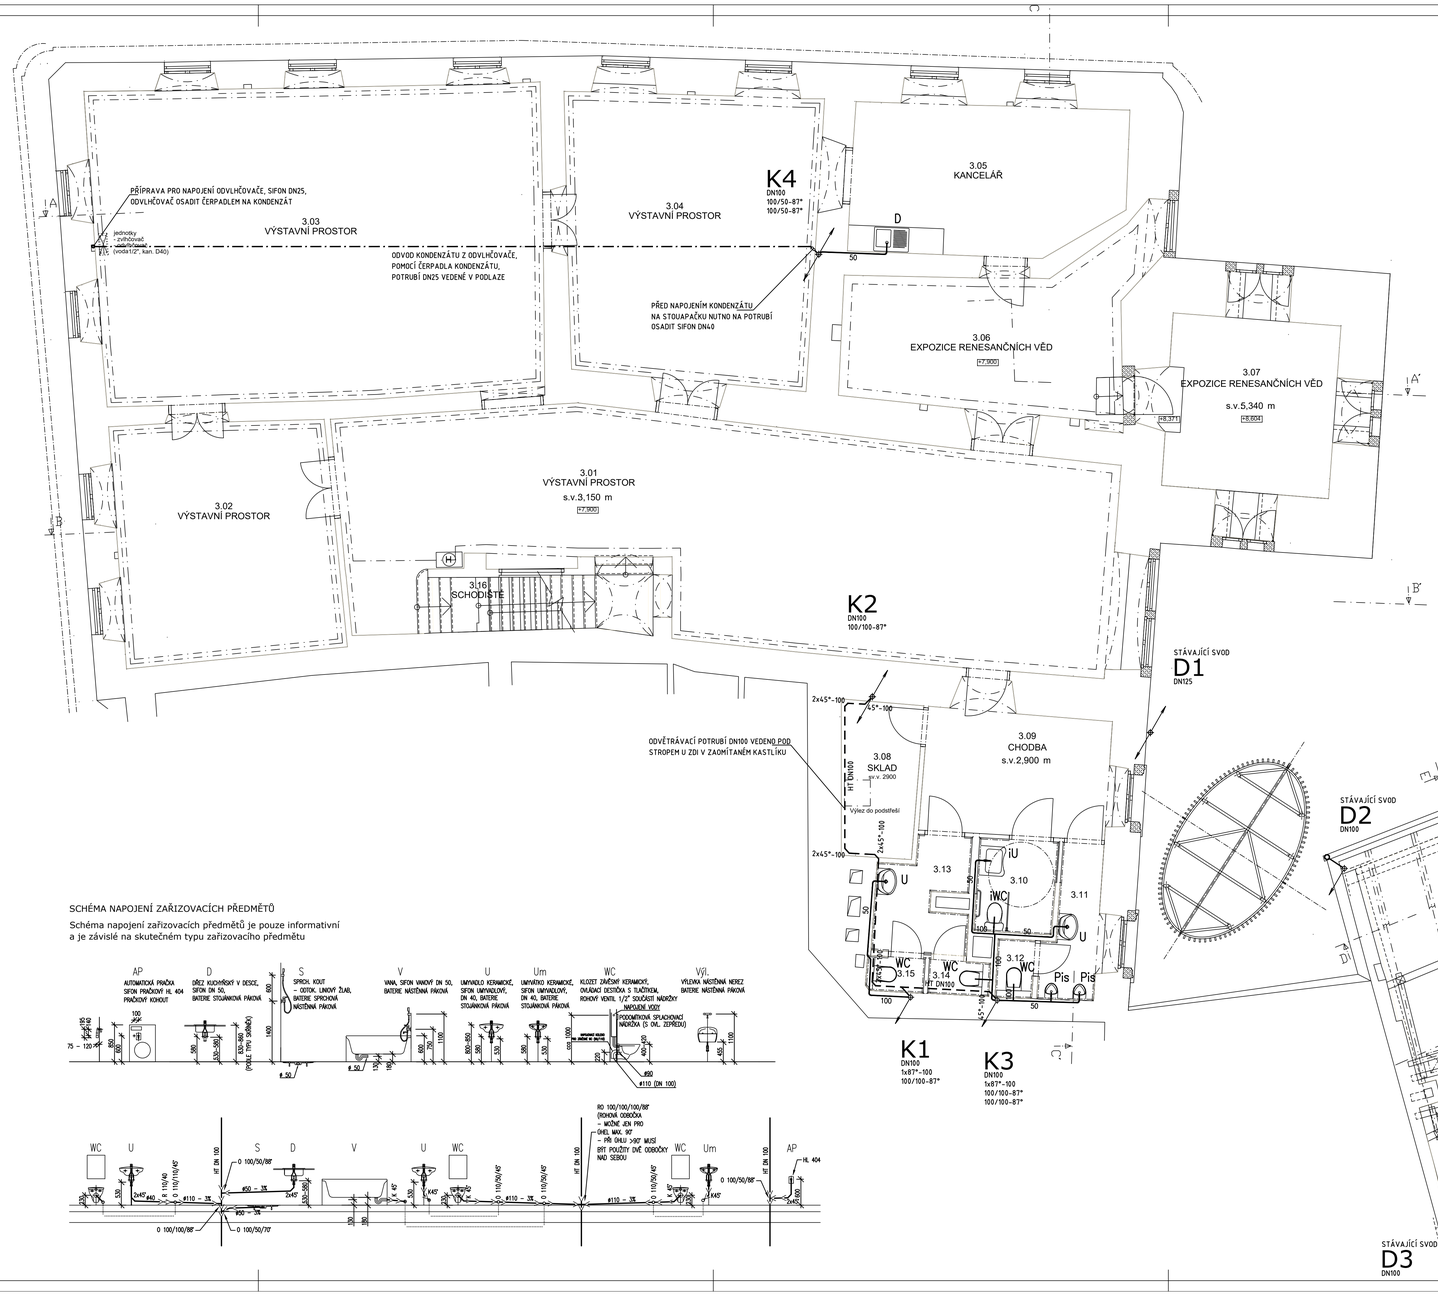
3.03
VÝSTAVNÍ PROSTOR
PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ ODVLHČOVAČE, SIFON DN25, ODVLHČOVAČ OSADIT ČERPADLEM NA KONDENZÁT
jednotky - zvlhčovací - odvětrávací - (voda1/2", kan. D40)
ODVOD KONDENZÁTU Z ODVLHČOVAČE, POMOCÍ ČERPADLA KONDENZÁTU, POTRUBÍ DN25 VEDENÉ V PODLAZE
3.04
VÝSTAVNÍ PROSTOR
K4
DN100
100/50-87°
100/50-87°
3.05
KANCELÁŘ
D
50
PŘED NAPOJENÍM KONDENZÁTU NA STOUPAČKU NUTNO NA POTRUBÍ OSADIT SIFON DN40
3.06
EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
+7.900
3.07
EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD
s.v.5,340 m
+8.004
3.01
VÝSTAVNÍ PROSTOR
s.v.3,150 m
+7.900
3.02
VÝSTAVNÍ PROSTOR
3.16
SCHODIŠTĚ
K2
DN100
100/100-87°
STÁVAJÍCÍ SVOD
D1
DN125
2x45°-100
45°-100
3.08
SKLAD
s.v. 2900
3.09
CHODBA
s.v.2,900 m
HT DN100
Výlez do podstřeší
ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ DN100 VEDENÉ POD STROPEM U ZDI V ZAOMÍTANÉM KASTLÍKU
3.13
3.10
3.11
3.15
3.14
3.12
U
iU
iWC
WC
Pis
50
100
K1
DN100
1x87°-100
100/100-87°
K3
DN100
1x87°-100
100/100-87°
STÁVAJÍCÍ SVOD
D2
DN100
D.3.01
PŮDA
STÁVAJÍCÍ SVOD
D3
DN100
LEGENDA:
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VNITŘNÍ ROZVOD KANALIZACE
KANALIZACE KONDENZÁT
KANALIZACE V PODHLEDU
K1 DN100 KANALIZAČNÍ STOUPAČKA – SPLAŠKOVÁ
D1 DN100 KANALIZAČNÍ STOUPAČKA – DEŠŤOVÁ
WC – WC
U – UMYVADLO
Um – UMÝVÁTKO
Výl. – VÝLEVKA
Pis – PISOÁR
iWC – INVALIDNÍ WC
iU – INVALIDNÍ UMYVADLO
D – DŘEZ
M – MYČKA
Vp – PODLAH. VPUST
SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní a je závislé na skutečném typu zařizovacího předmětu
AP
AUTOMATICKÁ PRAČKA SIFON PRAČKOVÝ HL 404 PRAČKOVÝ KOHOUT
D
DŘEZ KUCHYŇSKÝ V DESCE, SIFON DN 50, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
S
SPRCH. KOUT - ODTOK. LINOVÝ ŽLÁB, BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
V
VANA, SIFON VANOVÝ DN 50, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
U
UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ, DN 40, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
Um
UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ, DN 40, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
WC
KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ, OVLÁDACÍ DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁST NÁBĚHU
PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA (S OVL. ZEPŘEDU)
Výl.
VÝLEVKA NÁSTĚNNÁ MŘEŽ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
RO 100/100/100/88°
(ROHOVÁ ODBOČKA – MOŽNÉ JEN PRO DN40, MAX. 90° – PŘI ÚHLU >90° MUSÍ SÍŤ POUŽITÝ DVĚ ODBOČKY NAD SEBOU)
S:x0,y0,x1,y1
S
Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA-MĚSTO
±0,000 = 243.400 m n. m. Bpv
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jiří Blažek, Ing. arch. Radek Zenker, Ing. arch. Petra Borůvková
VYPRACOVAL: JIŘÍ BLAŽEK IČ:662 72 294 +420 776 228 853 jirkablazek@centrum.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Radek Zenker ČKAIT: 0009268
HLAVNÍ PROJEKTANT:
Masak & Partner
Atelier Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 3207/5, 130 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
STUPEŇ PROJEKTU: DPS
Č. PARE:
AKCE: REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE
DATUM: 02/2020
MĚŘÍTKO: 1 : 50
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
ČÁST: D.1
ST. OBJEKT: SANKTURINOVSKÝ DŮM
OZN. SO: SO 01
PROFESE: D.1.4.a - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
PODČÁST: D.1.4.a
Č. VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE
Č. VÝKRESU: D.1.4.a.11