

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **22.10.2020**
spisová značka zadavatele: **KHZS0820**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Kutná Hora
IČO: 00236195
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)


Dotaz

1. U položky 1076. neodpovídají hmotnosti prvků s výpisem ze statiky.

Výkres z ASŘ:



Výkres ze statiky:

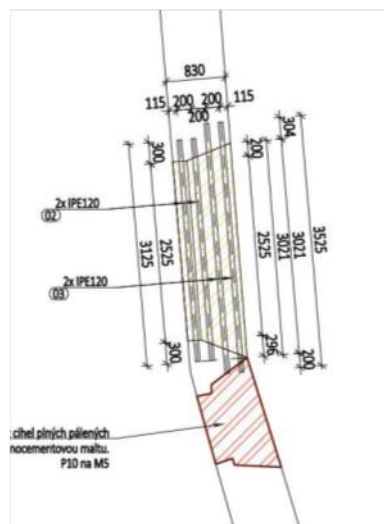

Označení na výkrese ASŘ:

PR PŘEKLADY SO03						
Označení	Popis	Délka (bm)	KS	Typ konstrukce	Stavební objekt	Poznámka
3.PR-1-01	Překlád ocelový - viz část PD D.1.2	2,525	1	Překlád	SO 03	*Stávající nosná stěna zasekání překládů z jedné strany na H 300 mm
3.PR-1-02	Překlád ocelový - viz část PD D.1.2	3,000	1	Překlád	SO 03	*Stávající nosná stěna zasekání překládů ze druhé strany na H 300 mm

Výpočet ve VV:

		004: Vodorovné konstrukce			
		0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)			
1 076.	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,115	
		3.PR-1-01 - 2x IPE120 02; 2,525*2*0,0104		0,063	
		3.PR-1-02 - 2x IPE120; 3*2*0,0104		0,062	
1 077.	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,115	
		3.PR-1-01 - 2x IPE120 02; 2,525*2*0,0104		0,063	
		3.PR-1-02 - 2x IPE120; 3*2*0,0104		0,062	

Pokud se bere výkres ze statiky, tak hmotnost všech 4xIPE 120 je **0,224 t.** (bráno z výkresu statiky).
Žádáme o opravu v zaslaném VV.

Odpověď

Ve stavební části byl stavební otvor rozměrově upraven (zmenšen). V rámci této úpravy došlo ke zkrácení ocelových překládů na parametry odpovídající tabulce překládů a rovněž vykázaným parametrům ve VV. Úprava je na straně bezpečnosti a nemá vliv na statické řešení. Údaje ve VV jsou v pořádku.

2)

Dotaz

2. Vážení, jak máme rozumět položkám rolety a ochranné UV folie, které jsou v rozpočtu jednak samostatně (položky č. 193, 194 a 866) a pak se uvádí ještě v položkách 868-880 v dodávce nových oken. Nejedná se o zdvojení těchto položek? Nebo samostatné položky 193, 194 a 866 jsou folie a rolety na stávajících oknech?

Odpověď

Roletami a fóliemi na okna budou skutečně vybavena jak stávající okna, tak okna nově vyráběná. Ve VV jsou rolety i fólie vykazány jako samostatná položka a zahrnuje všechny prvky pro vybraná okna. Popis u nových oken obsahující informaci o vybavení roletou nebo fólií nepředstavuje žádné další prvky navíc a bude z VV odstraněn. Příslušná okna vybavená roletami a fóliemi jsou specifikována v PD – kniha umělecko řemeslných prvků – okna.

3)

Dotaz

V položce č. 635 je chyba ve výměře. Správně by kubatura měla být uvedena v m3, ale je převzata výše uvedených položek kde je v m2. Žádáme o změnu v rozpočtu, aby položka nebyla svou výměrou matoucí.

SH1n01: Cihlová dlažba do písku

451. 636211121 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho m2 105,57 – 105,57

452. 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 105,57 – 105,57

453. 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 105,57 – 105,57

Odpověď

Chybná výměra násypu uznána – uveřejněn opravený VV.

4)

Dotaz

Dobrý den, nouzová svítidla jsou v projektu obsažena 2x. V části elektro je 21kusů nouzových svítidel. V části stavební je 40kusů nouzových svítidel.

- Žádáme o upřesnění, co platí? Splňuje výrobek 1.X-0-01 požadavky na nouzové osvětlení s piktogramem?*

Silnoproud:

1 845.	ESIL_173	Nouzové svítidlo s piktogramem s autonomním zdrojem 8 (11W) včetně příslušenství	ks	21,0
1 846.	ESIL_174	LED nouzové svítidlo 3,3W	ks	9,0

Informační systém:

302.	1.X-0-01	JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - SVĚTELNÝ (DxŠxV) 200x40x200 Gravírovaná bílá laminátová deska, v pozadí - LED svítidlo - viz. standardy výrobků (svítidla) Nový prvek - výroba atypu laminátová deska bílý / povrch desky	kus	40,0
------	----------	--	-----	------

- Žádáme o zaslání knihy svítidel k položkám číslo 1826 až 1847.

1 826.	ESIL_154	Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt 64W, 6700lm, 4000K (ozn. "A")	ks	4,0
1 827.	ESIL_155	Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt (ozn. "E")	ks	3,0
1 828.	ESIL_156	Stojací lampa LED 682/350/50, 57,4W, 4000K (ozn. "J")	ks	4,0
1 829.	ESIL_157	Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt (ozn. "L")	ks	4,0
1 830.	ESIL_158	LED liniové svítidlo 1500mm, 69W, 9900lm, 4000K (ozn. "N")	ks	6,0
1 831.	ESIL_159	Ovládné LED svítidlo 122,4W, 14810lm, 3000K (ozn. "U")	ks	2,0
1 832.	ESIL_160	Závěsné LED svítidlo 600x600 s prismatickým krytem 40W, 4000K (ozn. "H")	ks	4,0
1 833.	ESIL_161	Pracovní osvětlení oválné 60W (ozn. "1b")	ks	9,0
1 834.	ESIL_162	Stropní LED svítidlo kulaté pr. 220mm (ozn. "2")	ks	42,0
1 835.	ESIL_163	Prachotěsné trubkové LED svítidlo 54W, 4000K (ozn. "3a")	ks	2,0
1 836.	ESIL_164	Prachotěsné trubkové LED svítidlo stmívatelné 54W, 4000K (ozn. "3b")	ks	4,0
1 837.	ESIL_165	Nástěnné keramické LED svítidlo (ozn. "7")	ks	21,0
1 838.	ESIL_166	Nástěnný hliníkový profil pro LED pásek (ozn. "12")	ks	7,0
1 839.	ESIL_167	Exteriérové LED svítidlo IP44, 5W (ozn. "13")	ks	8,0
1 840.	ESIL_168	Nástěnné asymetrické systémově řízené svítidlo pro	ks	4,0

		nepřímé osvětlení (ozn. "S16")		
1 841.	ESIL_169	Svítilno celkového osvětlení (ozn. "S15")	ks	5,0
1 842.	ESIL_170	Místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 (ozn. "S10")	ks	24,0
1 843.	ESIL_171	nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a S17 délky dle výkres. - Dokumentace (ozn. "L2")	m	18,0
1 844.	ESIL_172	Nástěnná nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a S17 délky dle výkres. - Dokumentace (ozn. "L3")	m	6,0
1 845.	ESIL_173	Nouzové svítidlo s piktogramem s autonomním zdrojem 8 (11W) včetně příslušenství	ks	21,0
1 846.	ESIL_174	LED nouzové svítidlo 3,3W	ks	9,0

Odpověď

Obě položky ve VV platí. Záměrem projektu je sjednocení technického a designového provedení dvou funkčně odlišných typů nástěnných svítidel s podsvíceným piktogramem. V obou případech se jedná o svítidla s laminátovou gravírovanou čelní deskou s příslušným piktogramem (autorský návrh gravírovaného symbolu) systému informační grafiky nebo symbolem požárního úniku. Ve variantě nouzového svítidla s piktogramem (položka 1 845) musí být současně dodán výrobek splňující obecné parametry nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Standard svítidel a koncových prvků elektro je popsán v částech PD – E.dokladová část/E.1.astandard výrobků a v části elektro – D.1.4.c_ESIL/příloha č.3 Specifikace svítidel.

V souladu s § 99 zákona zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:

1)

Změna

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravil přílohu č. 3b dokumentace zadávacího řízení – Soupis prací.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 30.11.2020; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 30.11.2020; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 30.11.2020, je uveřejněn současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. IV.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 15.12.2020, do 10:30 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 30.11.2020

Město Kutná Hora

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel