

vypracoval: P. Kolářný		schválil: P. Dušilek		Ok therm s.r.o. Ovčárecká 638, Kolin V, Tel./fax.: 321 713 123 Email: oktherm@oktherm.cz	
SÚ: Kutná Hora		obec: Kutná Hora			
investor: Město Kutná Hora , Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora					
stavba:		REKONSTRUKCE VÝTAHU KD LOREC U LORCE Č.P. 57 část: D1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika		datum: únor 2021	
				stupeň: Projekt stavby	
				formát: 3 A4	
				zak. číslo: 21 202	
obsah:		měřítko:		č.v.	
SCHÉMA ROZVÁDĚČE RPO				05	

1

2

3

4

5

6

7

8

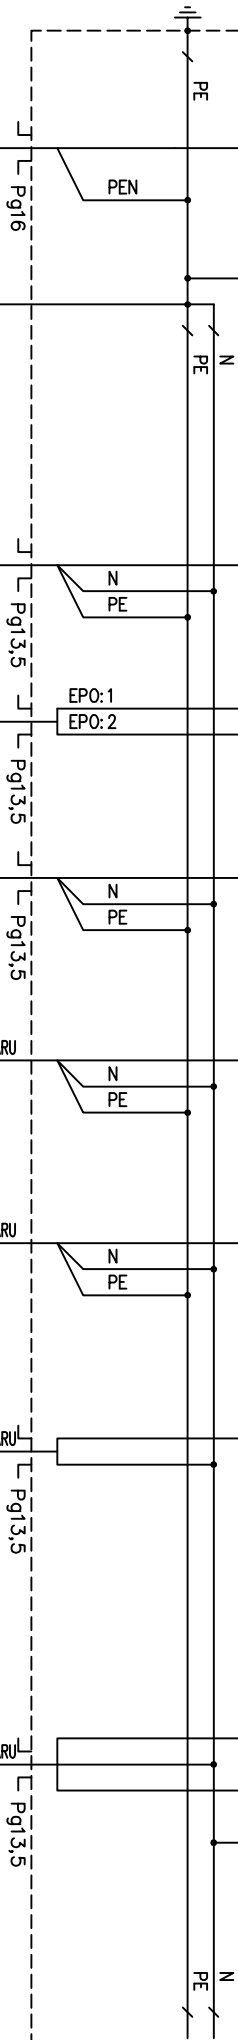
ROZVADĚČ RPO, IKS DO 10kA

L1, L2, L3 3+PEN, 400V, 50Hz

1L1, 1L2, 1L3

F 01
16/B/3F 02
16/B/3F 03
10/C/3F 04
10/C/1F 05
6/B/1CM 01
32/3
FV1
TRÍDA 3
LPZ 1/2
LPL III

VYPNUTÍ UPS OD TS

KA 01
C. 230VAC
1PA1
A2CYKY J-4x4
CY 1x4 ž/z
RH 1.poleCYSY
J-5x2,5CYSY
0-3x1,5CYSY
J-5x2,5RV10
CYKY
0-3x1,5

V2

MS1

CS

FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
0-3x1,5FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
0-3x1,5FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
0-3x1,5HLAVNÍ
ROZVADĚČZÁLOŽNÍ
ZDROJROZVADĚČ
EVAKUAČNÍHO
VÝTAHUVENTILÁTOR
VÝTAHOVÉ
ŠACHTY
M.Č. 2.01HL. ROZVADĚČ
1. STAVBA
CENTRAL-STOPHL. ROZVADĚČ
2. STAVBA
CENTRAL-STOPHL. ROZVADĚČ
1. STAVBA
TOTAL-STOPHL. ROZVADĚČ
2. STAVBA
TOTAL-STOP

Výpracovní: Kolděný Petr

Kontrolóvni: Dušílek Petr

Datum: 2 / 2021

Změna:

Ok therm s.r.o.

Okřetěná 638, 280 00 Kolín V, Tel/fax: 321 713 123

Část: Akce:

EZ

REKONSTRUKCE VÝTAHU KD LOREC, U LOREC Č. P. 57

Č. zakázky V-05-05

Č. výkř. 05

Lístů: 2

Líst: 2