


R11, R14

Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-4S56; plné dveře;
(vxšxhl) 778x362x95; IP 30

R12, R13

Zapuštěná rozvodnicová skříň RZA-Z-3S42; plné dveře;
(vxšxhl) 643x362x95; IP 30

název stavby			
Sportovní hala -střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora			
místo stavby k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant  MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202		zpracovatel Ing. Tomáš Lebr Jarosl. Kociána 1734, Kladno 2 ČKAIT 0008736 tomas@lebr.cz; tel: 774 224 289	
číslo zakázky 494		autorizace	
revize R1 - změna osvětlení a napájení výsledkových tabulí		datum 10/2016	
		hl. architekt projektu: Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková	
		hlavní inženýr projektu ING. JIRÍ OPAT	
		odpovědná osoba: ING. TOMÁŠ LEBR	
		vypracoval ING. TOMÁŠ LEBR	
		kontroloval	
		stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		kód DPS	
		část D - DOKUMENTACE STAVEB	
		stavební objekt SO 21	
		profesní díl 08 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
název přílohy Podr. rozv. 1np - R11, R12, R13, R14			
datum 11/2016		měřítko	
		formát 2 x A4	
		paré	
část		objekt	
díl		příloha	
revize			
D1.		.08 . 14 01	

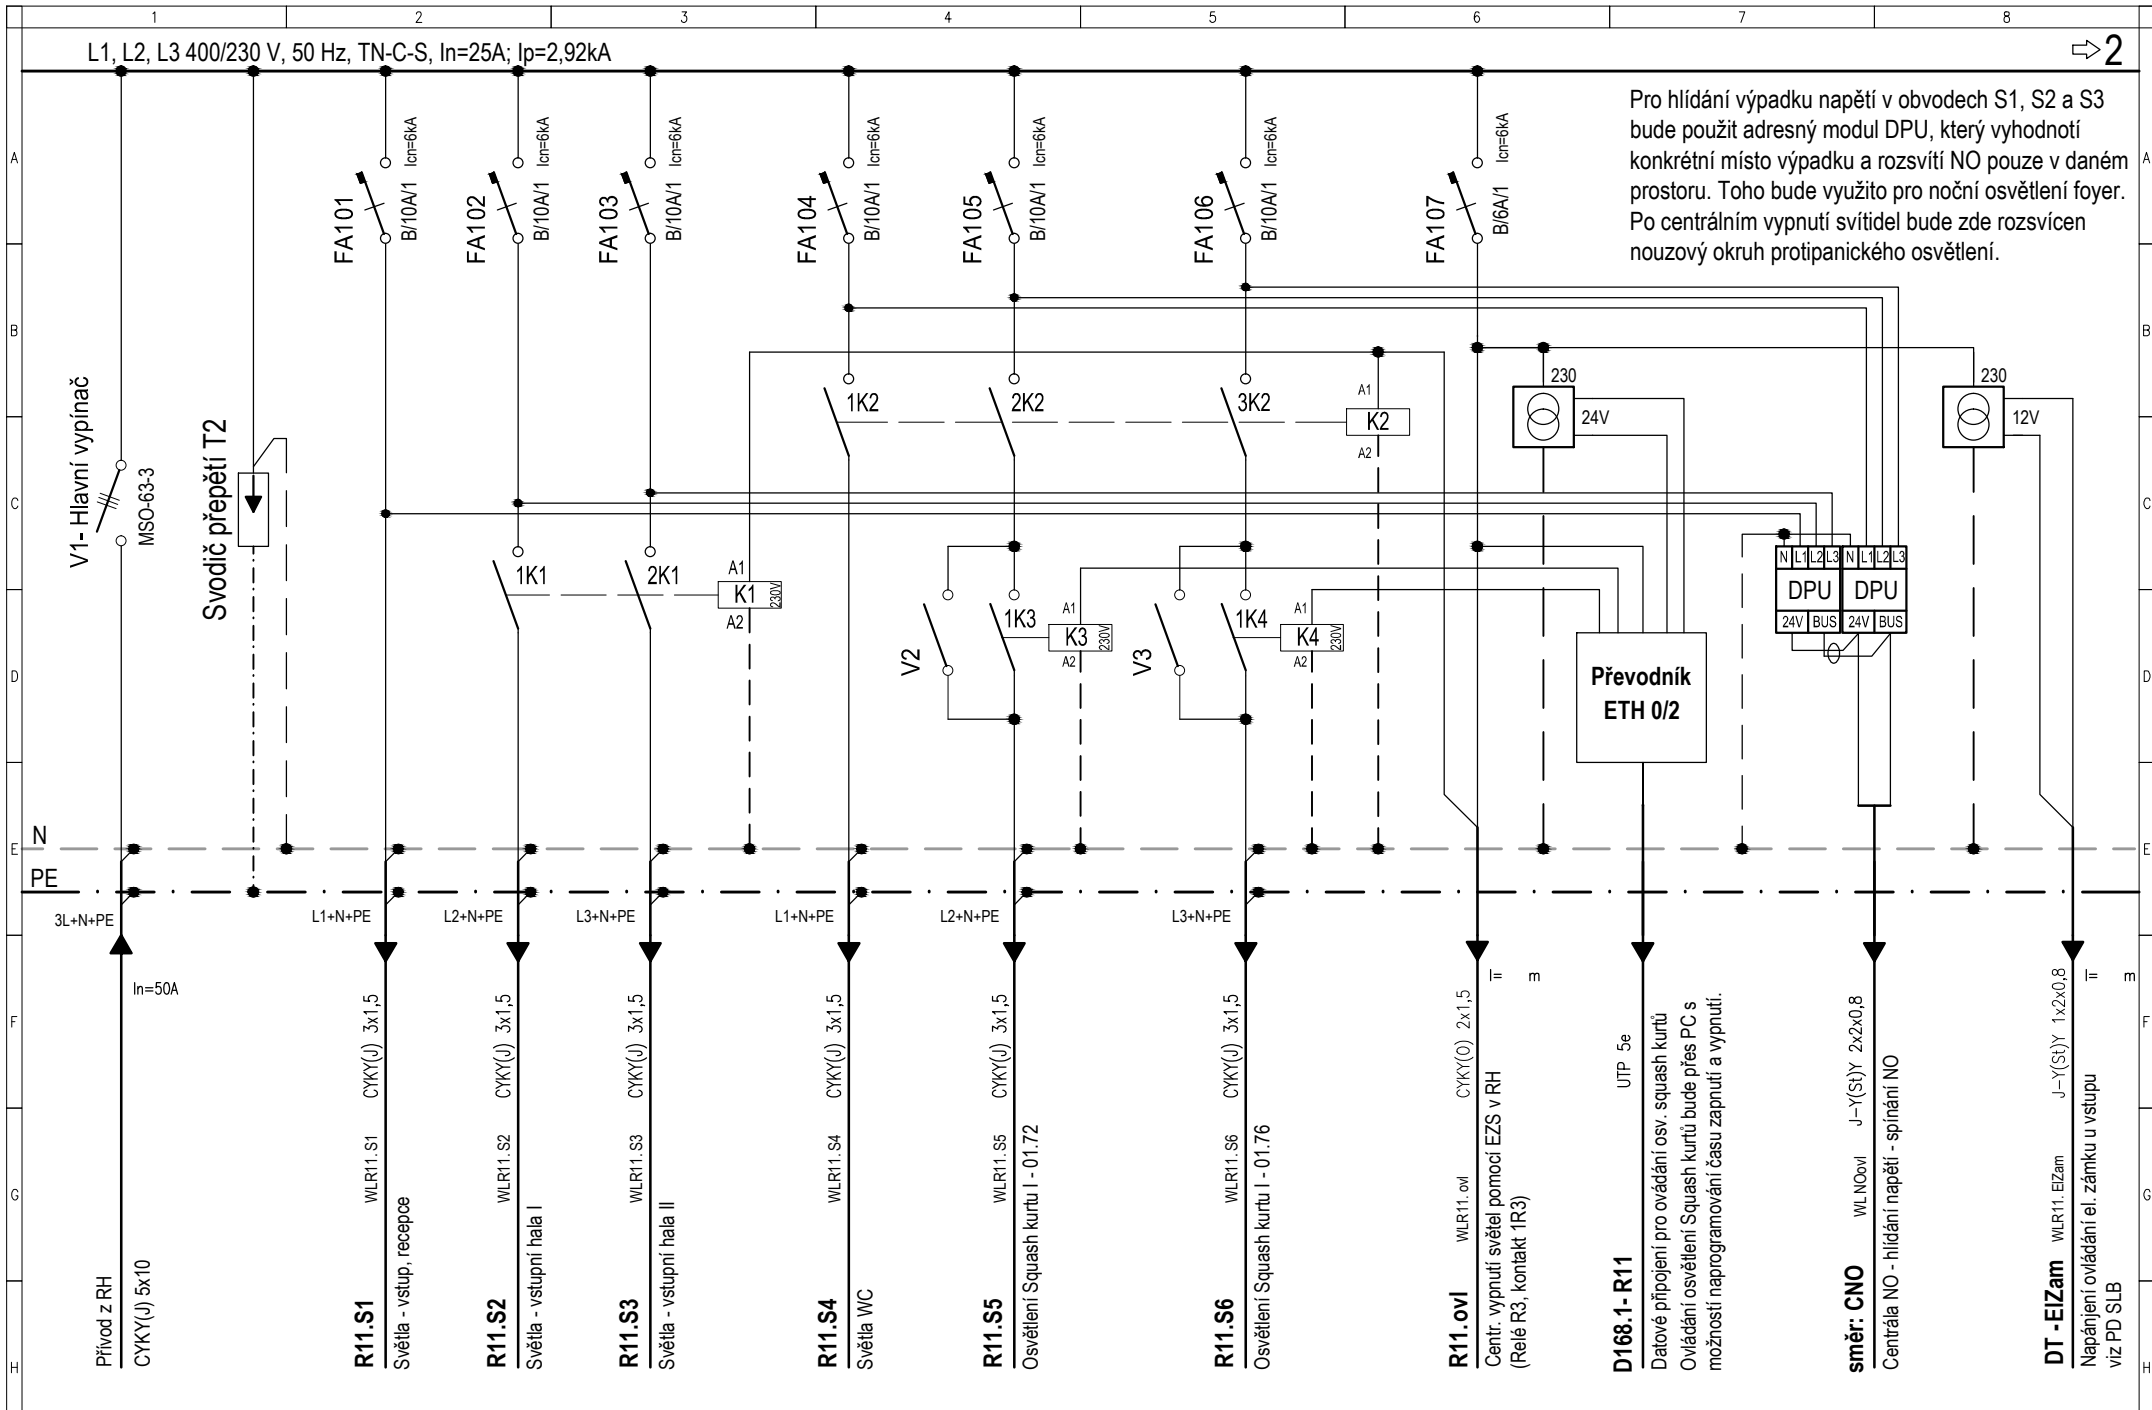

Pro hlídání výpadku napětí v obvodech S1, S2 a S3 bude použit adresný modul DPU, který vyhodnotí konkrétní místo výpadku a rozsvítí NO pouze v daném prostoru. Toho bude využito pro noční osvětlení foyer. Po centrálním vypnutí světel bude zde rozsvícen nouzový okruh protipanického osvětlení.

