



název stavby				<h1 style="text-align: center;">Sportovní hala -střední trakt</h1> <h1 style="text-align: center;">areál " Klimeška" Kutná Hora</h1>			
místo stavby k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14				investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora			
generální projektant  <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div> MILOTA Kladno spol. s r.o. Hul'ská 1557 272 01 Kladno IČO:47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202 </div> <div> Ing. Tomáš Lebr Jarosl. Kociána 1734, Kladno 2 ČKAIT 0008736 tomas@lebr.cz; tel: 774 224 289 </div> </div>				zpracovatel		autorizace	
číslo zakázky 494				číslo zakázky zpracovatele			
revize		datum		hl. architekt projektu:			
				Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková			
				hlavní inženýr projektu		podpis	
				ING. JIRÍ OPAT			
				odpovědná osoba:		podpis	
				ING. TOMÁŠ LEBR			
				vypracoval		podpis	
				ING. TOMÁŠ LEBR			
				kontroloval		podpis	
						
				stupeň dokumentace		kód	
				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS	
				část			
				D - DOKUMENTACE STAVEB			
				stavební objekt			
		SO 21					
		profesní díl					
		08 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
název přílohy				<h2 style="text-align: center;">Rozvodnice RPO</h2>			
datum		měřítko		formát		paré	
11/2016				2 x A4			
část	objekt	díl	příloha	revize			
D1.	.	.08.	11	01			

⇐ RPO - L+N+PE 230 V, 50 Hz, TN-S, In=6A; Ip= 2,1kA

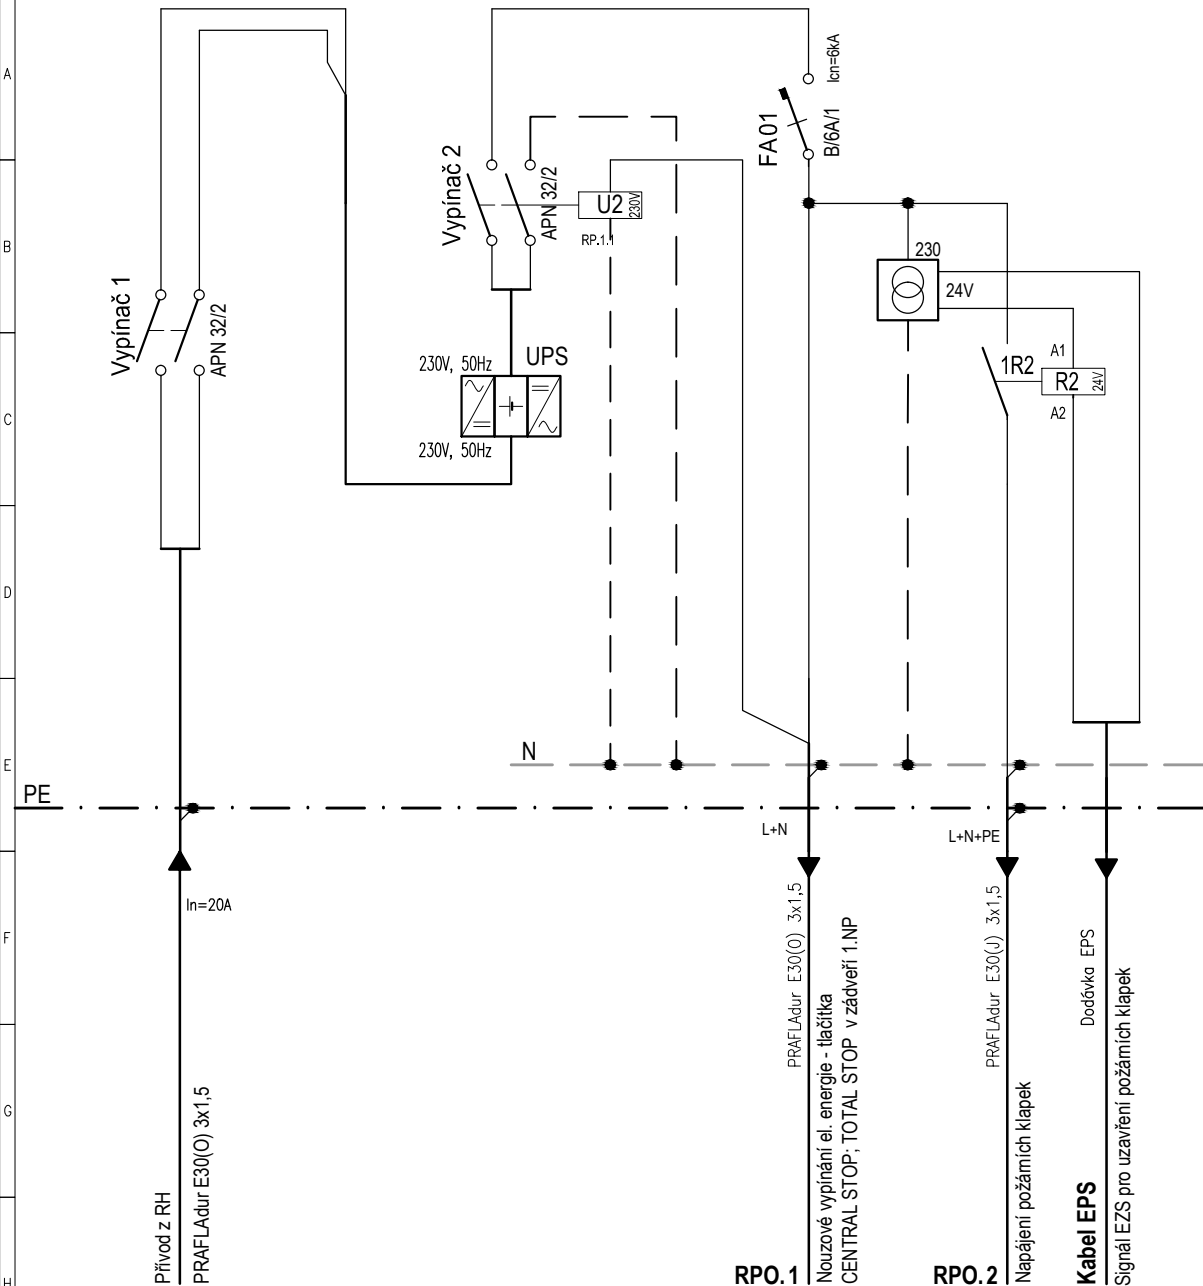

NOUZOVÉ VYPÍNÁNÍ EL ZAŘÍZENÍ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ TLAČÍTKY TS - "TOTAL STOP" A CS - "CENTRÁL STOP"

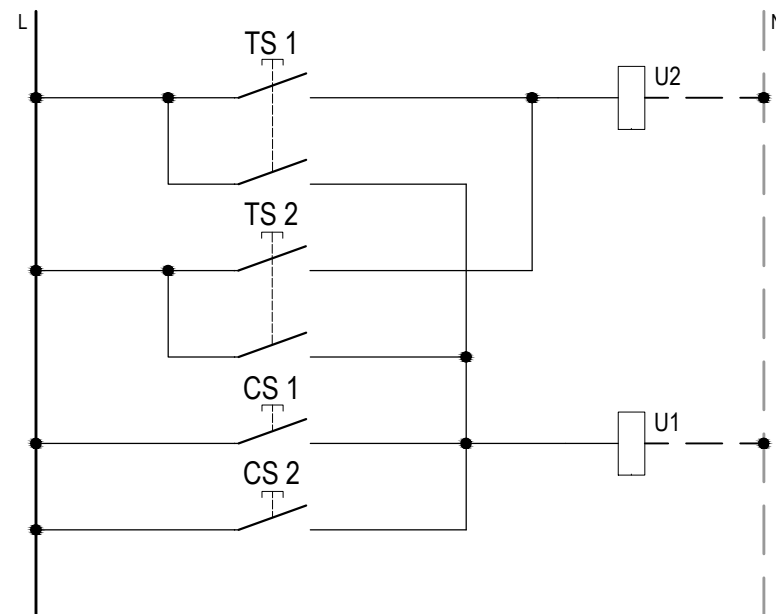

U 1, U2 - vypínací (napětové) cívký hlavního jističe / vypínače