


- TV** - zásobníkový ohřivač TV (I. etapa), objem 1000 l (specifikován v PD Vytápění)
- TVa** - zásobníkový ohřivač TV (II. etapa), objem 1000 l (specifikován v PD Vytápění)
- EX** - expanzní nádoba tlaková v provedení na pitnou vodu, s pryžovým vakem - velikost 40 l. Připojovací dimenze DN 3/4" + připojovací armatura FLOWJET DN 3/4"
- Č, Ča** - cirkulační čerpadlo např. GRUNDFOS Alpha 2L 25-40N (nerezové)
- CH** - chlorizační zařízení (ochrana proti bakterií Legionella), včetně dávkovacího čerpadla a impulzního vodoměru
- MUV1** - magnetická úpravna vody na potrubí studené pitné vody před vstupem do ohřivače TV - HYDROFLOW C45

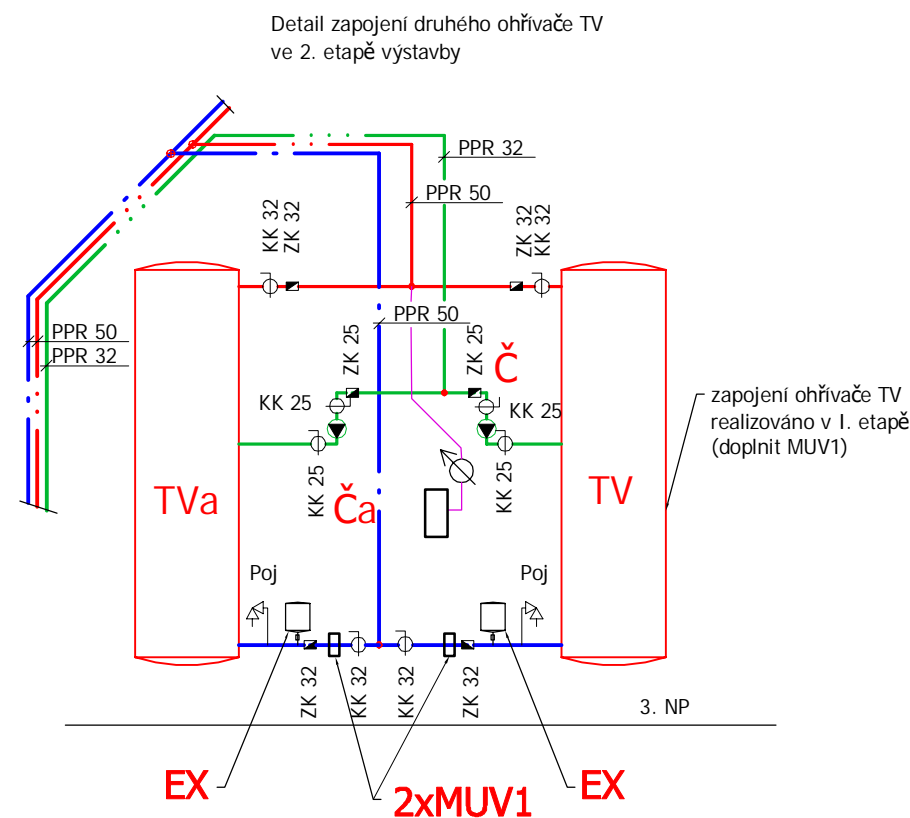

název stavby			
Sportovní hala - střední trakt areál " Klimeška" Kutná Hora			
místo stavby k.ú.Kutná Hora,p.č.3336,3337/1,3340,3341,3337/14		investor Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant <b>milota</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557 272 01 Kladno iČO: 47550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202		zpracovatel <b>ABNOVA s.r.o.</b> projektční kancelář Wolkerova 766, Libušín 27306 tel. 605216429 mail: novak.helena@volny.cz iČ: 26017016 DIČ: CZ26017016	
číslo zakázky <b>494</b>		autorizace 	
revize		datum	
		hl. architekt projektu: Ing.arch.Irena Pátková, Ing.arch.Jitka Paroubková	
		hlavní inženýr projektu ING. JIŘÍ OPAT	
		odpovědná osoba: HELENA NOVÁKOVÁ	
		vypracoval ZDENĚK REISZ	
		kontroloval HELENA NOVÁKOVÁ	
		stupeň dokumentace <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>	
		část <b>D - DOKUMENTACE STAVEB</b>	
		stavební objekt <b>SO 21</b>	
		profesní díl <b>04 - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE</b>	
		název přílohy <b>VODOVOD - 3.NP</b>	
datum <b>11/2016</b>		měřítko <b>1:50</b>	
část <b>D1.</b>		formát <b>2 x A4</b>	
objekt <b>SO 21.</b>		paré	
díl <b>04.</b>			
příloha <b>04</b>			
revize			