


# RS (RS008) 1PP – suterén

PATROVÁ ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ S DVEŘMI, PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY SPODEM, HOREM – IP45/20

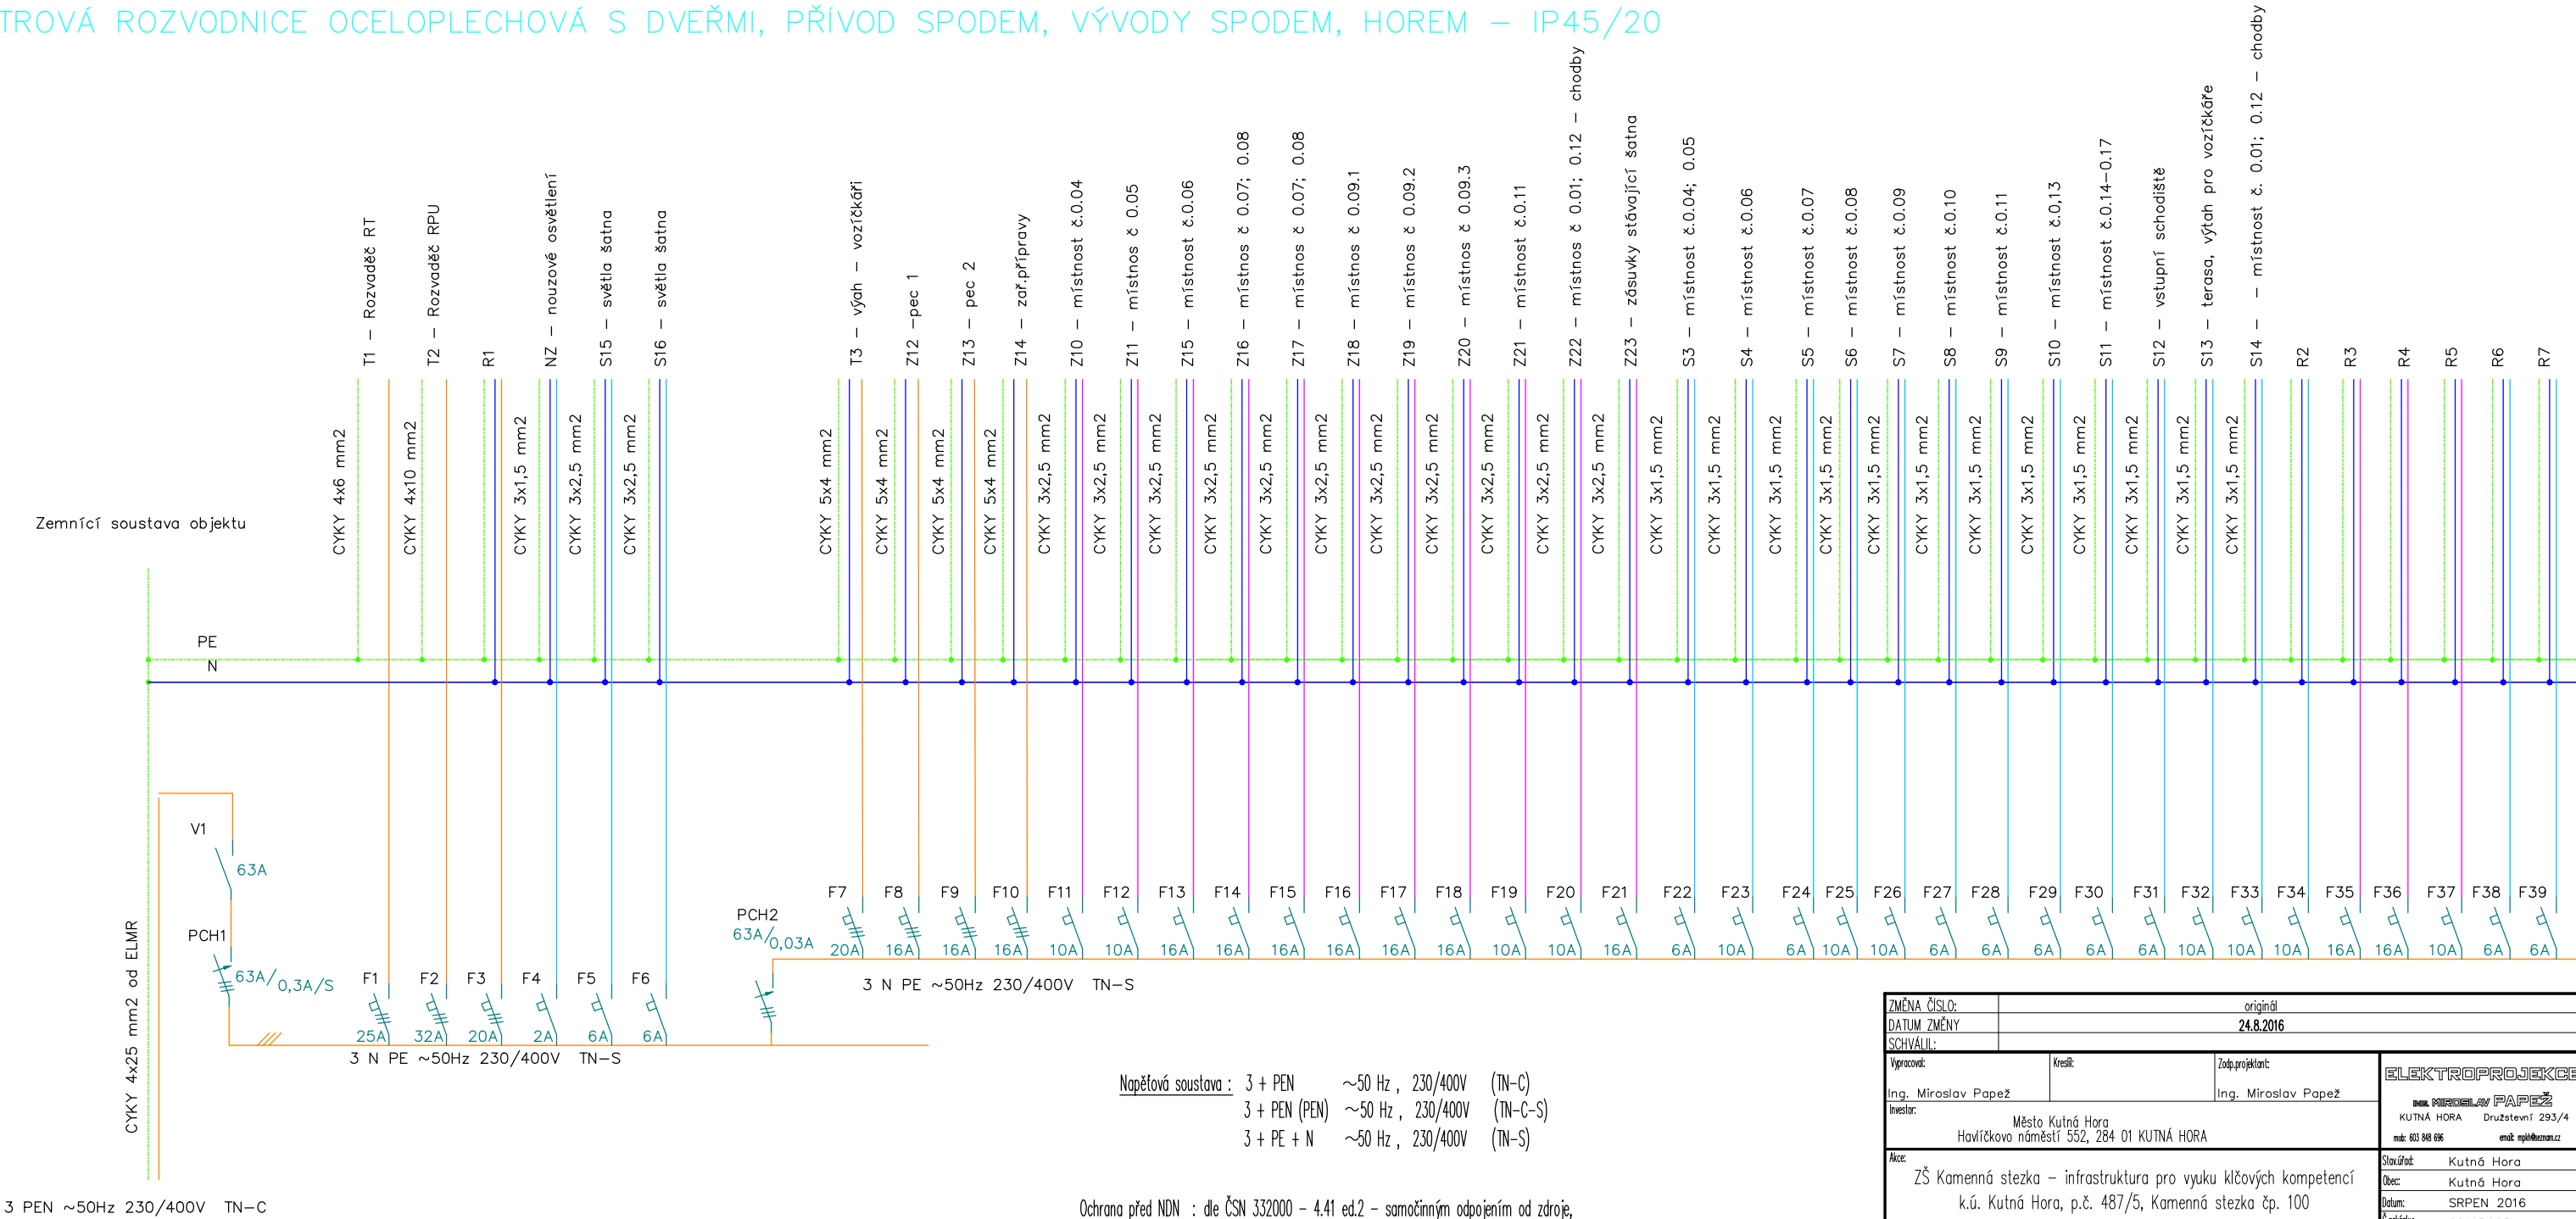

Napětová soustava : 3 + PEN ~50 Hz , 230/400V (TN-C)  
3 + PEN (PEN) ~50 Hz , 230/400V (TN-C-S)  
3 + PE + N ~50 Hz , 230/400V (TN-S)

Ochrana před NDN : dle ČSN 332000 – 4.41 ed.2 – samočinným odpojením od zdroje, pospojováním, proudovým chráničem I<sub>Δ</sub>= 0.03 A  
Ochrana před požárem : proudovým chráničem I<sub>Δ</sub> = 0.3 A

ZMĚNA ČÍSLO:		original	
DATUM ZMĚNY		24.8.2016	
SCHVÁLIL:			
Vypracoval:	Kreslil:	Zodp.projektant:	ELEKTROPROJEKCE  <b>Ing. MIROSLAV PAPEŽ</b> KUTNÁ HORA Družstevní 293/4 mob: 603 948 696 email: mp@elpro.cz
Ing. Miroslav Papež		Ing. Miroslav Papež	
Investor:			
Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 KUTNÁ HORA			
Adres:	ZŠ Kamenná stezka – infrastruktura pro vyuku klíčových kompetencí k.ú. Kutná Hora, p.č. 487/5, Kamenná stezka čp. 100		
Stavář:	Kutná Hora		
Obec:	Kutná Hora		
Datum:	SRPEN 2016		
Č.zakázky:	2016P005		
	PROVÁZEC PROJEKT		
Obsah:	Rozvody NN – elektro Rozvaděč RS (RS008) 1PP - suterén		Mapík:
			Č.výkresu: EL 101