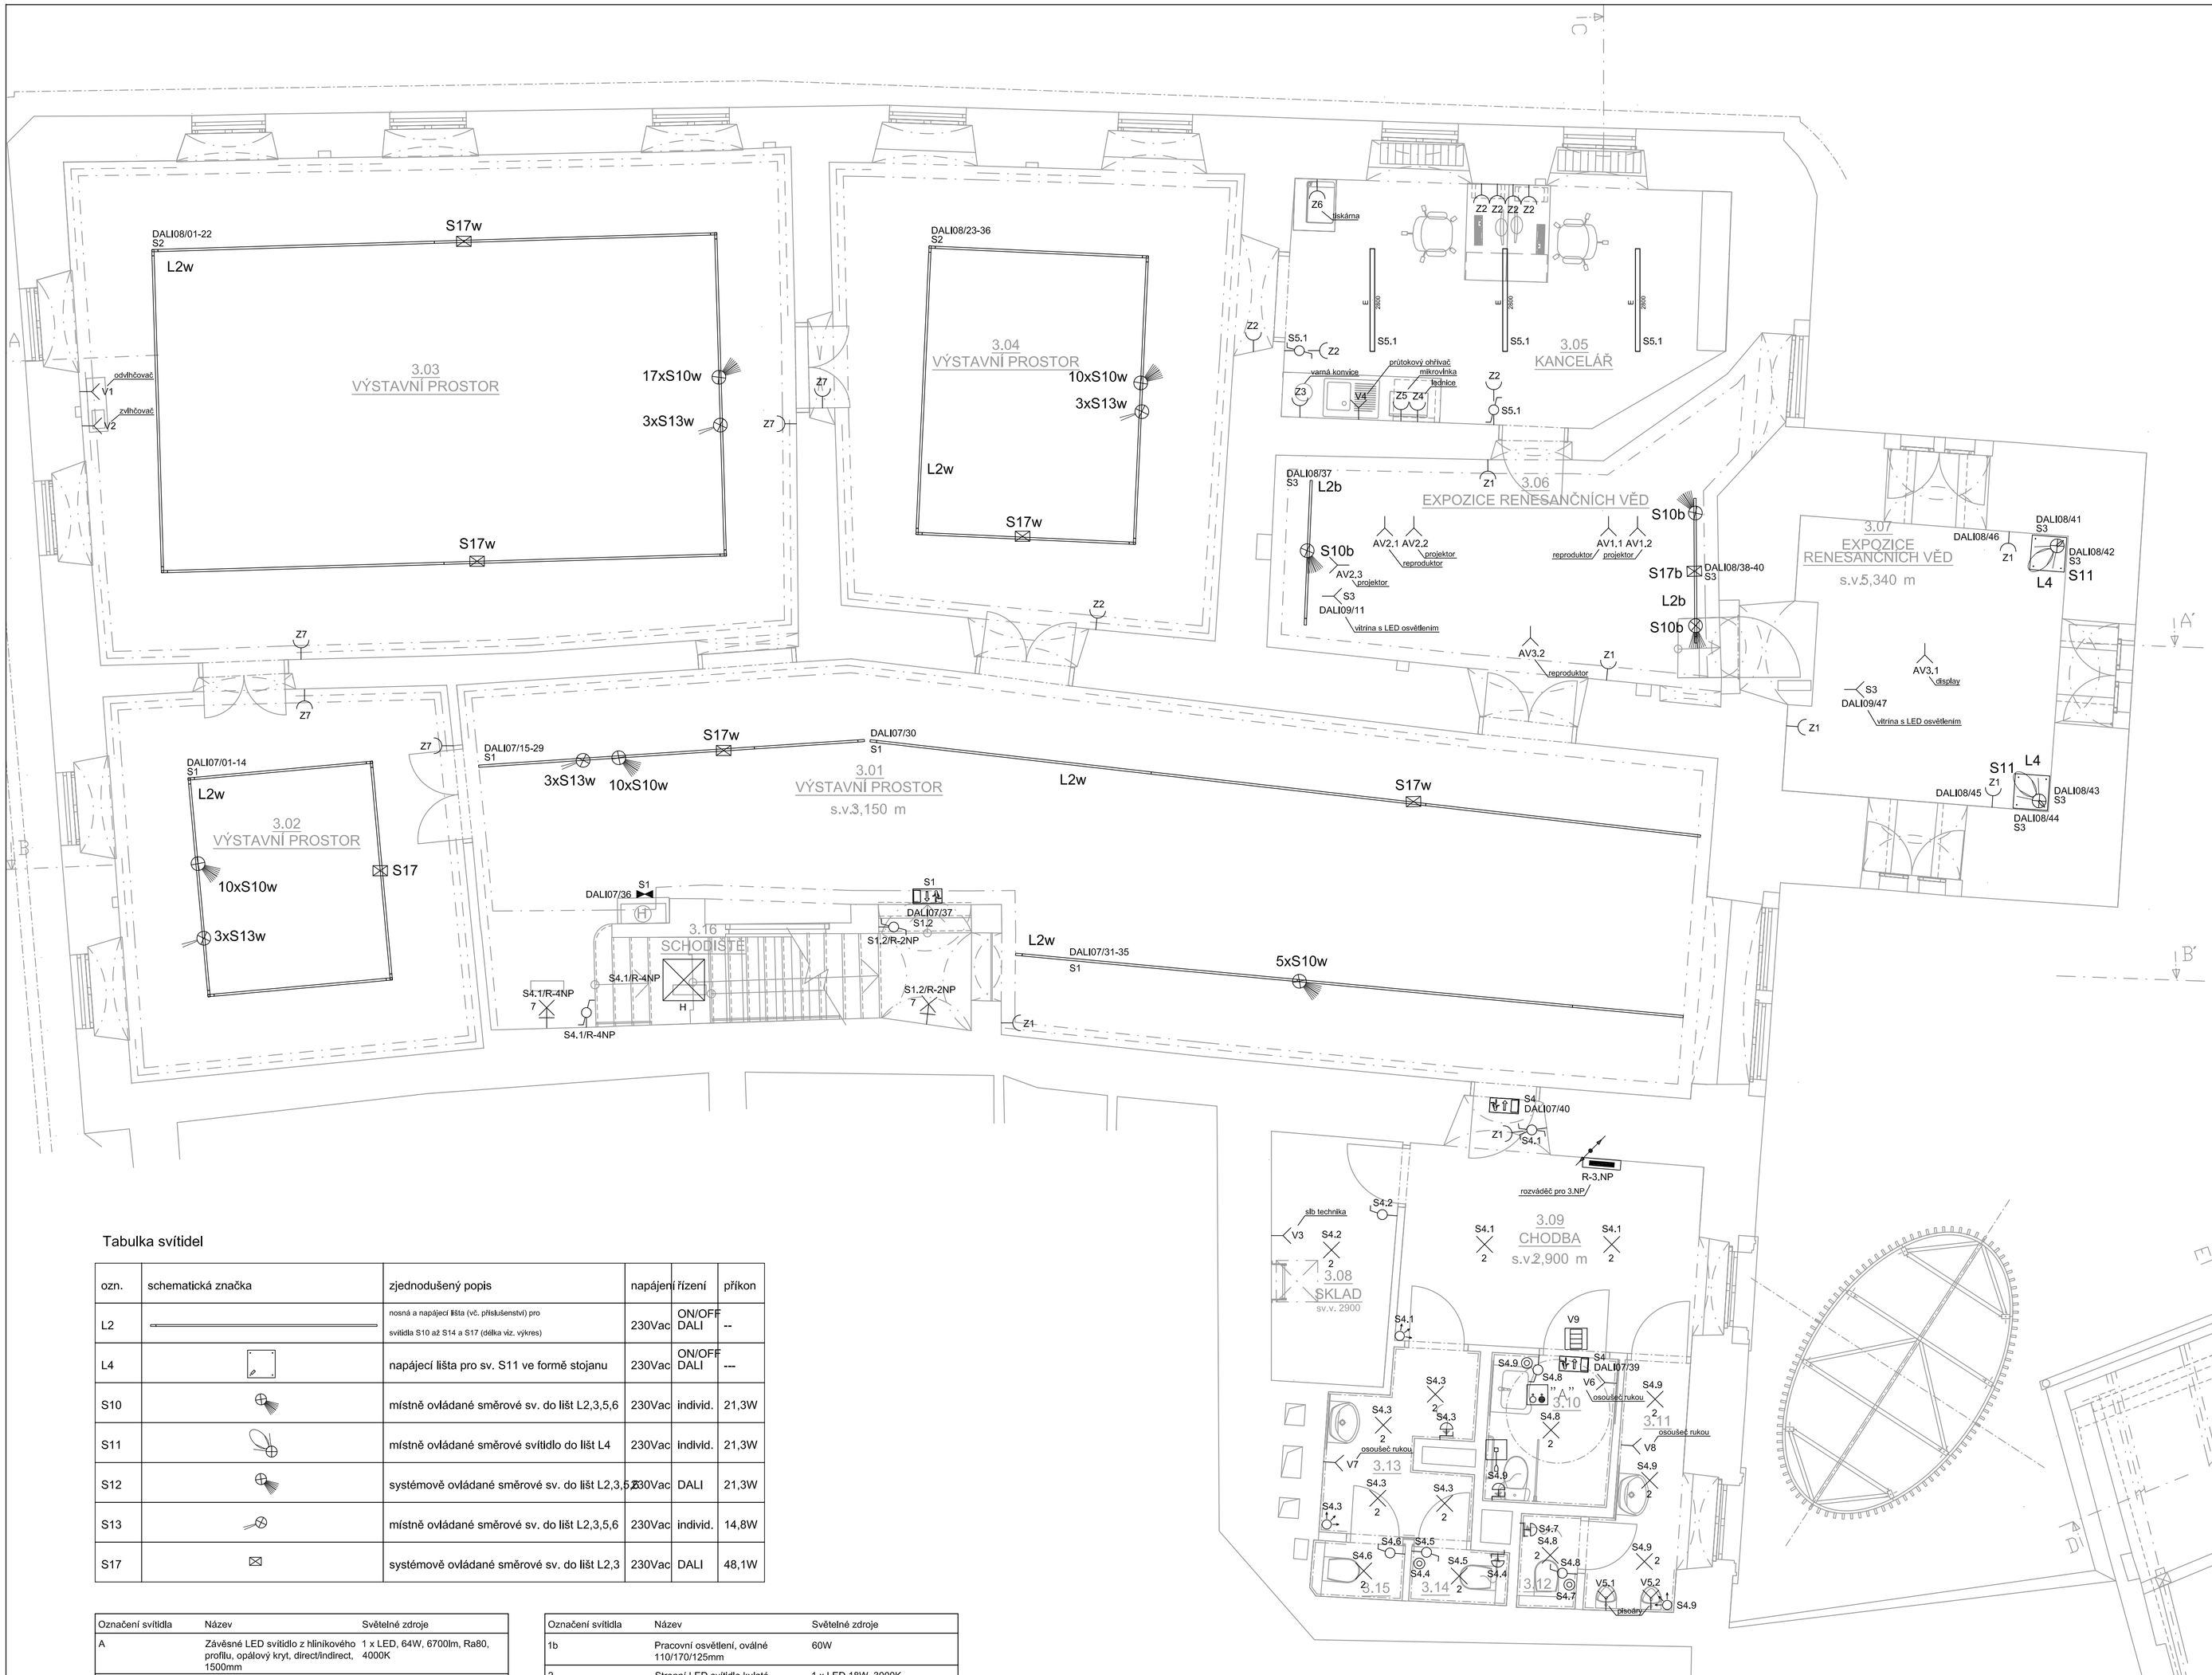

Legenda - silnoproud:

- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
- Dvojzásuvka 16A pod omítku, 230V, IP20
- Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP44
- Stropní svítidlo (typ viz. tabulka svítidel)
- Nástěnné svítidlo (typ viz. tabulka svítidel)
- Nouzové svítidlo s piktogramem s DALI předřadníkem
- Nouzové atipanické svítidlo s DALI předřadníkem
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, řaz.1
- Vypínač řadový pod omítku, IP20, řaz.5
- Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6
- Vypínač dvojitý schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6+6
- Vypínač křížový pod omítku, IP20, řaz.7
- Vypínač čidlo/ručně pod omítku, IP20, řaz.6+1
- Spínací tlačítko, IP20, řaz.1/0
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP44, řaz.1
- Vypínač schodišťový pod omítku, IP44, řaz.6
- Termostat (pro podlahové vytápění)
- Vývod třífázový
- Vývod jednofázový
- Pohybové čidlo (ovládání osvětlení)
- Ventilátor s doběhem
- Rx — Rozváděč silnoproudu
- SP — Přípojková pojistková skříň
- RE — Elektroměrový rozváděč
- Stoupací vedení
- Kabelové vedení typu CYKY
- Ochranné pospojení kabelem CY 4mm2

x= POČET ZÁSUVEK 230V/16A (např.8 = 8x zásuvka)
Y= POČET DATOVÝCH ZÁSUVEK (např.8 = 4x 2xRJ45)
Z= POČET MODULŮ

Legenda - tísňové volání :

- Signalizační svítidlo s elektronikou a akustickou signalizací
- Volací tlačítko táhlo s ukliďujícíled
- Volací / potvrzovací tlačítko
- Zařízení pro potvrzení volání

NAPÁJECÍ ZDROJ 230VAC/24VDC BUDE UMÍSTĚN V ROZVÁDĚČI

Poznámka:

Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.
Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.
V kuchyni budou vývody a zásuvky pro kuchyňské spotřebiče umístěny podle montážních výkresů dodavatele kuch.linky.
U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.
Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.
Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místnosti, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.
Elektroinstalace v jednotlivých poschodích bude napájena z jednotlivých patrových rozváděčů
(tzn. z rozváděče R-1PP bude napájená elektroinstalace v 1.PP, atd.).
Elektroinstalace v 5. a 6. NP bude napájena z rozváděče R-4.NP.
Elektroinstalace ve dvorním domku bude napájená z rozváděče RD.

SO01 - Tabulka místností 3.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
3.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR	86,23
3.02	VÝSTAVNÍ PROSTOR	29,20
3.03	VÝSTAVNÍ PROSTOR	77,82
3.04	VÝSTAVNÍ PROSTOR	40,67
3.05	KANCELÁŘ	22,80
3.06	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD	24,18
3.07	EXPOZICE RENESANČNÍCH VĚD	20,86
3.08	SKLAD	6,32
3.09	CHODBA	13,72
3.10	WC BEZBARIÉROVÉ	3,99
3.11	WC MUŽI	4,70
3.12	WC MUŽI - TOALETA	1,23
3.13	WC ŽENY	4,99
3.14	WC ŽENY - TOALETA	1,19
3.15	WC ŽENY - TOALETA	1,15
3.16	SCHODIŠTĚ	5,79
		345,05 m²

SO02 Tabulka místnosti - Podkroví		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
D.3.01	PŮDA	85,06
		85,06 m²

Tabulka svítidel

ozn.	schematická značka	zjednodušený popis	napájení	řízení	příkon
L2		nosná a napájecí lišta (vč. příslušenství) pro svítidla S10 až S14 a S17 (délka viz. výkres)	230Vac	ON/OFF DALI	--
L4		napájecí lišta pro sv. S11 ve formě stojanu	230Vac	ON/OFF DALI	---
S10		místně ovládané směrové sv. do lišt L2,3,5,6	230Vac	individ.	21,3W
S11		místně ovládané směrové svítidlo do lišt L4	230Vac	individ.	21,3W
S12		systémově ovládané směrové sv. do lišt L2,3,5,6	230Vac	DALI	21,3W
S13		místně ovládané směrové sv. do lišt L2,3,5,6	230Vac	individ.	14,8W
S17		systémově ovládané směrové sv. do lišt L2,3	230Vac	DALI	48,1W

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, direct/indirect, 1500mm	1 x LED, 64W, 6700lm, Ra80, 4000K
E	Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt	1 x LED, 68W, 5600lm, Ra80, 4000K
J	Stojací lampa ve výšce 1900mm rozměry hlavy lampy 682/350/50	LED, 57,4W, Ra80, 4000K
L	Závěsné LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, direct/indirect, 1500mm	1 x LED, 48W, 5000lm, Ra80, 4000K
N	LED liniové svítidlo, bez reflektoru, 1500mm, EXTRA HIGH POWER	1 x LED, 69W, 9900lm, Ra80, 4000K
U	Oválné LED svítidlo	1 x LED 1486, 122,4W, 14810lm, Ra87, 3000K
1a	Přisazené stropní svítidlo průměr 90mm, IP54	1 x LED 35W
H	Závěsné svítidlo 600x600 s prismatickým krytem	LED, 40W, 4000K

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
1b	Pracovní osvětlení, oválné 110/170/125mm	60W
2	Stropní LED svítidlo kulaté průměr 220mm	1 x LED 18W, 3000K
3a	Prachotěsné trubicové LED svítidlo 1560/97/82mm	54W, 4000K
3b	Prachotěsné trubicové LED svítidlo 1560/97/82mm stmívatelné	54W, 4000K
7	Nástěnné keramické LED svítidlo 120/200/85mm	3W, 3000K
12	Nástěnný hlídikový profil pro LED pásek 25/30mm	
13	Exteriérové LED svítidlo IP44 115/95/140mm	5W
14	Zahradní LED sloupek IP54 výška 600mm	9,5W, 4000K

Č. PARC. 1293, K.Ú. KUTNÁ HORA [677710]

±0,000 = 249,400 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jaroslav Švěrek, Ing. arch. Petra Borůvková; HIP: Ing. arch. Petra Borůvková	VYPRACOVAL: Václav Mudrunka, vaclav.mudrunka@pmr.cz; projekty + revize www.pmr.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Janeček, jaroslav.janecek@pmr.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masak & Partner; Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Roosveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
STAVEBNÍK: Město Kutná Hora, se sídlem: Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195			STUPEŇ PROJEKTU: DPS; Č. PARÉ:
AKCE: **REVITALIZACE SANKTURINOVSKÉHO DOMU V KUTNÉ HOŘE**			DATUM: 04/2020; MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			ČÁST: D.1
ST. OBJEKT: SANKTURINOVSKÝ DŮM			OZN. SO: SO 01
PROFESE: **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**			PODČÁST: D.1.4c
VÝKRES: **PŮDORYS 3.NP**			Č. VÝKRESU: **D.1.4c.05**