


vypracoval: P. Koláčný	schválil: P. Dušilek	Ok therm s.r.o. Ovčárecká 638, Kolín V, Tel./fax.: 321 713 123 Email: oktherm@oktherm.cz
SÚ: Kutná Hora	obec: Kutná Hora	
investor: Město Kutná Hora , Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora		
stavba: REKONSTRUKCE VÝTAHU KD LOREC U LORCE Č.P. 57		datum: únor 2021
část: D1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika		stupeň: Projekt stavby
		formát: 3 A4
		zak. číslo: 21 202
obsah: SCHÉMA 1. POLE A DOVYZBROJENÍ 4. POLE ROZVÁDĚČE RH		měřitko: č.v. 03

NOVÉ 1. POLE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RH, I_{KS}=15KA

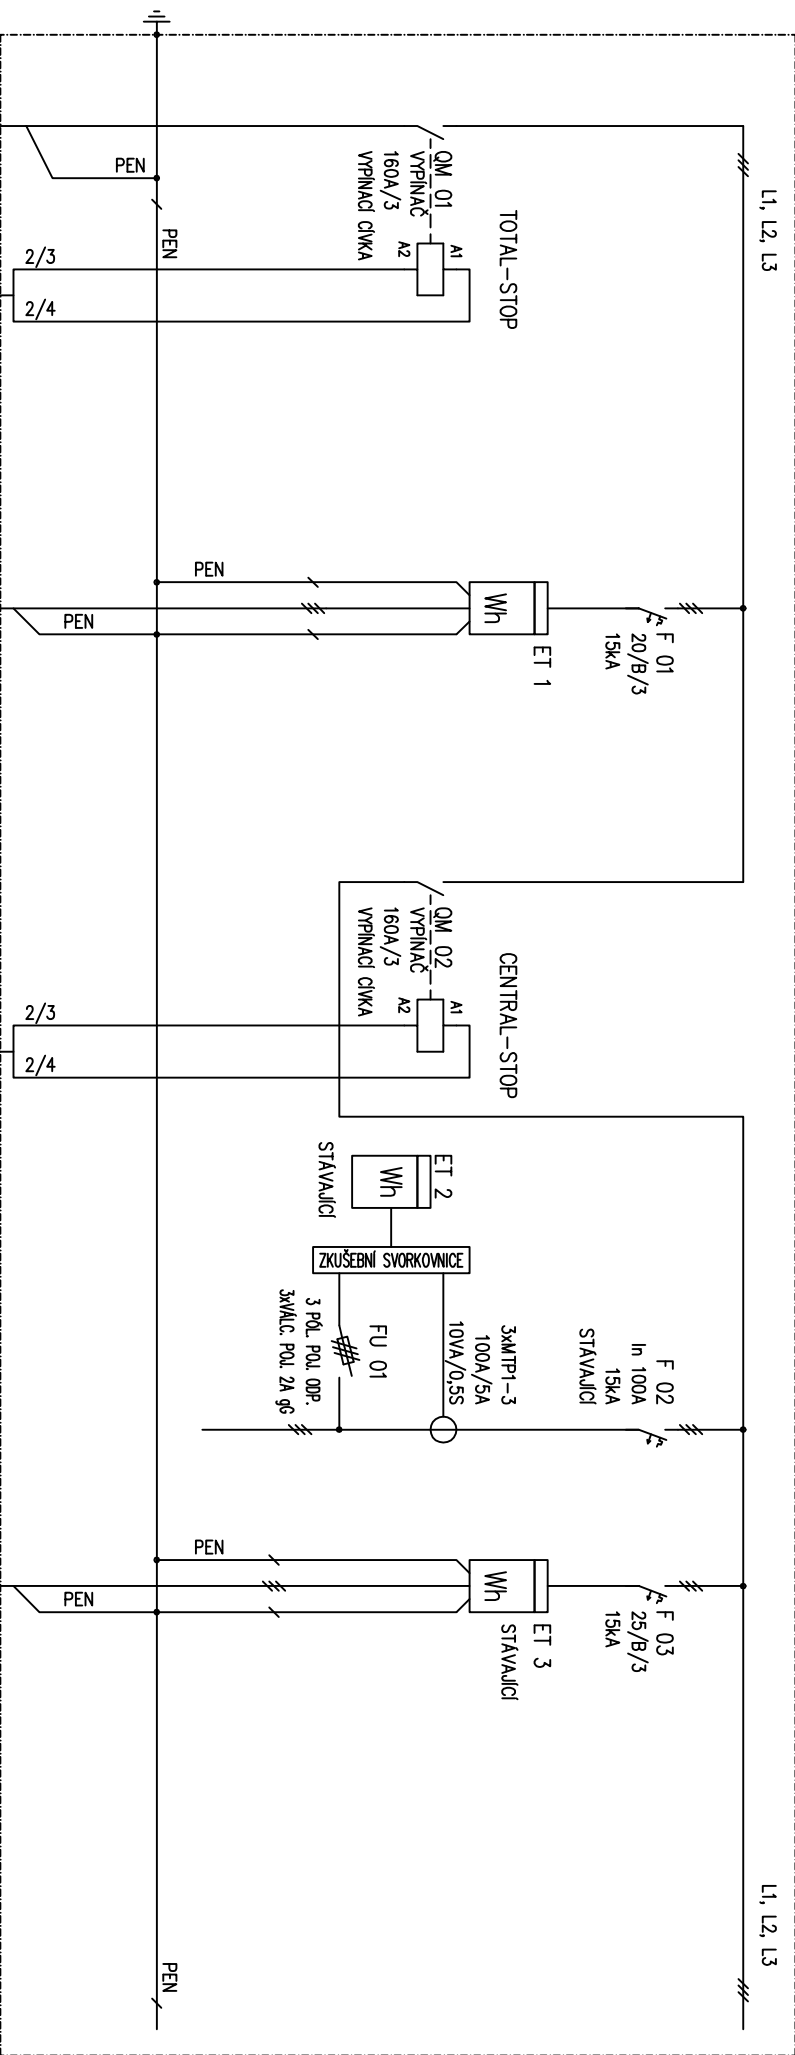

SKŘÍŇ
ROZPOJOVACÍ

TLAČÍTKO
TOTAL-STOP

POŽÁRNÍ
ROZVADĚČ

TLAČÍTKO
CENTRAL-STOP

2. AŽ 4. POLE

ROZVADĚČ
BYT

Vypracoval: Kolářský Petr Kontroloval: Dusíček Petr	Datum: 2 / 2021 Změna:	Ok therm s.r.o. Ověřeno 638 280 02 Kohn V. Tel/fax: 321 713 123	Část: EZ Akce: REKONSTRUKCE VÝTAHU KD LOREC, U LOREC Č. P. 57	Vykres: ROZVADĚČ RH, 1.POLE	Č. zakázky: V-05-05	Č. výkr.: 03
Listů: 2 List: 1						

1 2 3 4 5 6 7 8

DOVYZBROJENÍ RH, 4. POLE I_{KS}=15kA

L1, L2, L3

L1, L2, L3

A F 04
20/B/3
15kA

PEN

PEN

PEN

CYKY J-4x4

RP1

PODRUŽNÝ
ROZVÁDEČ

Vypracoval:	Kolářský Petr	Datum:	2 / 2021	Okres:	ROZVÁDEČ RH, 4.POLE	Č. zakázky	V-05-05	Č. výkr.	03
Kontroloval:	Dušilák Petr	Změna:		Akce:	REKONSTRUKCE VÝTAHU KD LORCE, U LORCE Č. P. 57			Listů:	
								list:	2

Ok therm s.r.o.

Okružní 638, 280 02 Kolín 4, Tel/fax: 321 713 123