



Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.  
Ku Ptáku 387  
284 01 Kutná Hora

konopova@vhskh.cz  
odd. TPČ  
327 588 115

## Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20221207	
---------------	----------	--

Žadatel					
Název organizace	Město Kutná Hora	IČ	00236195		
Příjmení, jméno, titul	Martin Kremla Ing.arch.				
Obec	Kutná Hora	PSČ	28401		
Ulice / č.p. / č.o./	Havlíčkovo nám.552				
E-mail	kremela@mu.kutnahora.cz	Telefon	327710232	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Město Kutná Hora	IČ	00236195		
Příjmení, jméno, titul	Martin Kremla Ing.arch.				
Obec	Kutná Hora	PSČ	28401		
Ulice / č.p. / č.o./	Havlíčkovo nám.552				
E-mail	kremela@mu.kutnahora.cz	Telefon	327710232	Fax	

Název stavby	Propojení Trebišovská Masarykova
--------------	----------------------------------

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s. a stanoviska k PD, je nutné zažádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace. Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s.  
Jaroslav Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz

Provoz vodovodů Kutná Hora

Marek Wolf, tel.: 327 588 142, email: provozkh@vhskh.cz

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod:


Radek Jansa, tel: 702 188 457, email: jansa@vhskh.cz

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Kutné Hoře, 23. 8. 2022

<b>Zájmové území</b>	(viz. příloha)
----------------------	----------------

		<b>Příloha č.1</b>	
Obec	Kutná Hora	k žádosti	20221207

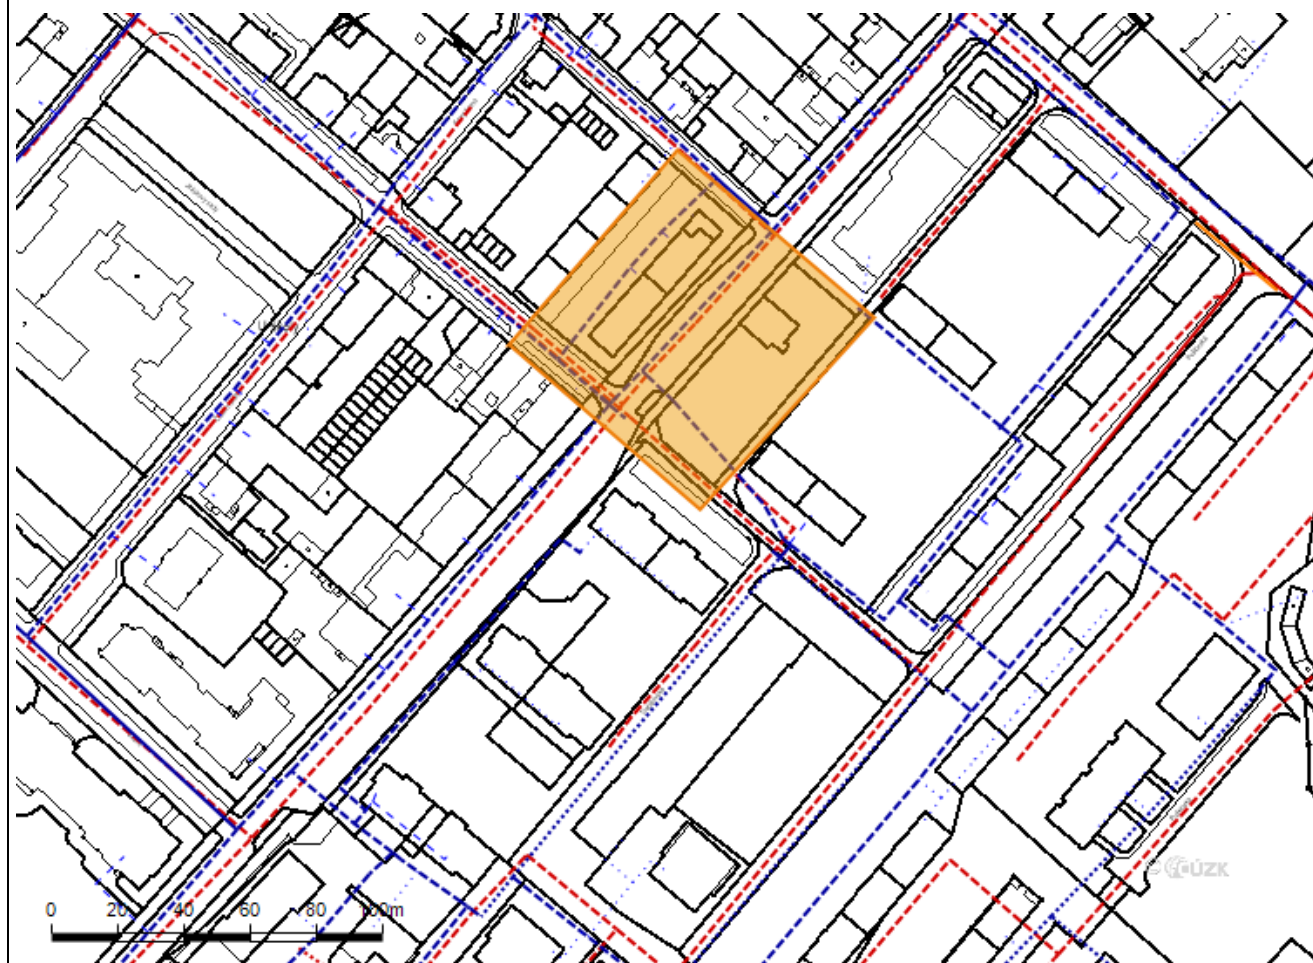

#### Legenda

##### Legenda sítí

##### Kanalizace

- jednotná
- splašková
- dešťová
- cizí neprovozované
- nefunkční
- zaměřeno
- - - ověřeno
- ..... neověřeno

##### Vodovod

- přiváděcí řad
- zásobní řad
- cizí neprovozované
- nefunkční
- zaměřeno
- - - ověřeno
- ..... neověřeno

Žadatel uděluje X[ @ ] [ a ] \ . \ společnosti X[ @ ] [ a ] \ a \ souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č.101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne	23. 8. 2022	Platnost do	23. 8. 2023
---------------	-------------	-------------	-------------