




PŮDORYS

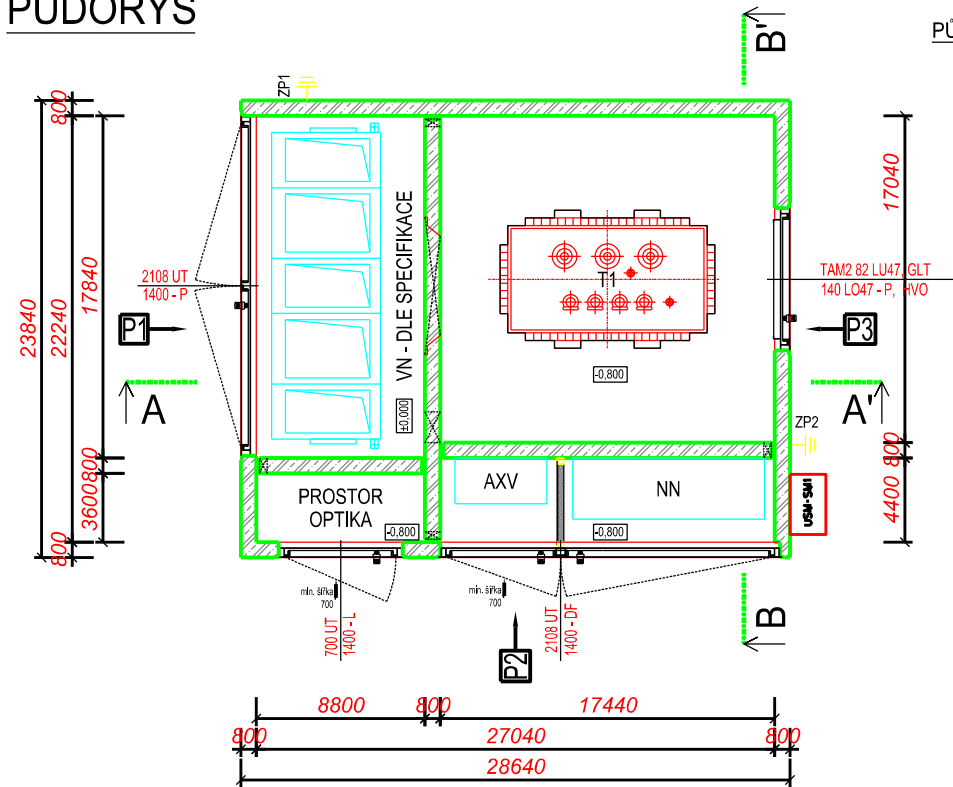

ŘEZ A-A'

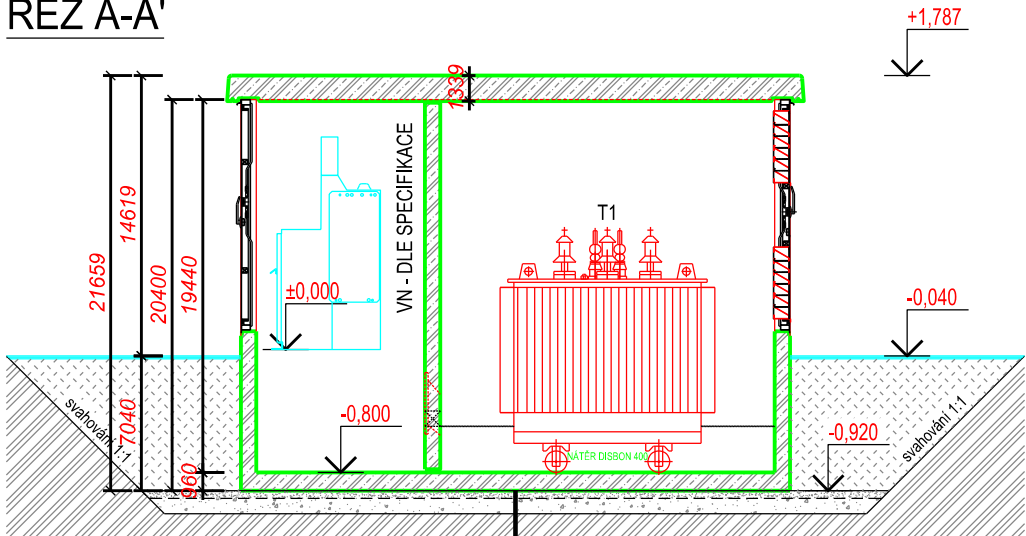




ŘEZ B-B'

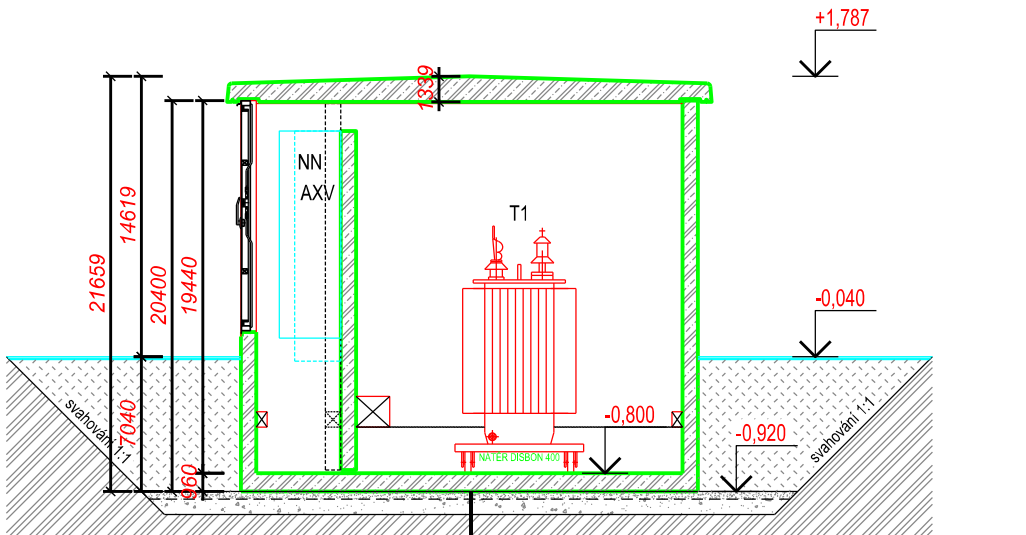

ŠTĚRK DRCENÝ fr. 4/8, tl. 50 mm, zhutněno na  $E_{\text{dnt}} = 20 \text{ MPa}$   
ŠTĚRK DRCENÝ fr. 8/16, tl. 100 mm, zhutněno na  $E_{\text{dnt}} = 20 \text{ MPa}$   
ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY  $R_{\text{a min.}} 150 \text{ kPa}$


ŠTĚRK DRCENÝ fr. 4/8, tl. 50 mm, zhutněno na  $E_{\text{dnt}} = 20 \text{ MPa}$   
ŠTĚRK DRCENÝ fr. 8/16, tl. 100 mm, zhutněno na  $E_{\text{dnt}} = 20 \text{ MPa}$   
ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY  $R_{\text{a min.}} 150 \text{ kPa}$

DETAIL - PŘÍPRAVA PRO AYF (PROSTOR OPTIKA)

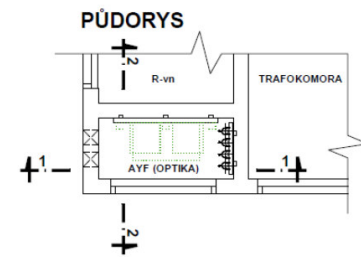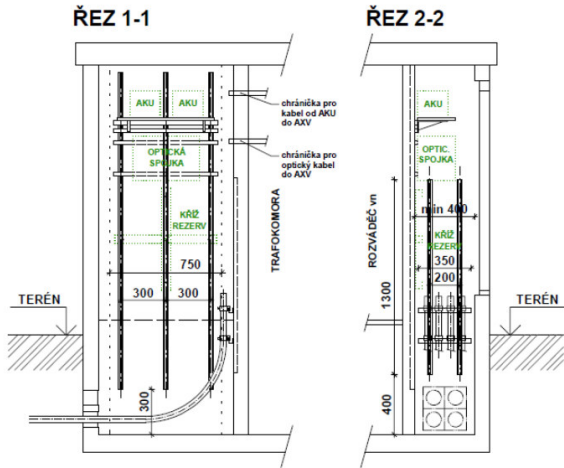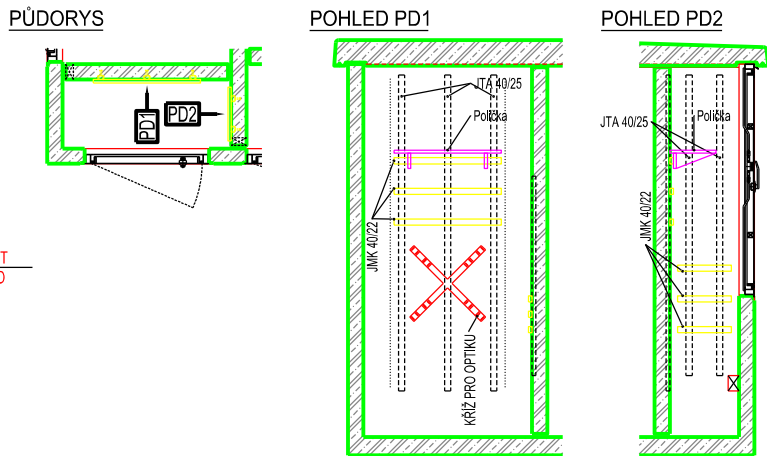

DETAIL - PŘÍPRAVA PRO AXV

POHLED DO SKŘÍNĚ AXV NA STĚNĚ  
JMK SLOUŽÍ PRO PRO VARIABILNÍ UCHYCENÍ MONTÁŽNÍHO PLATA

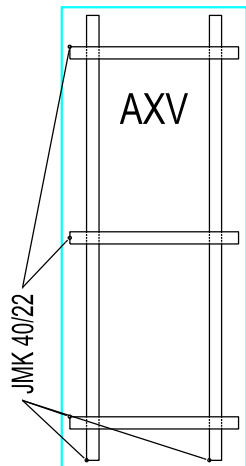

ROZVADĚČE VN

NAPĚTÍ	VÝROBCE	ZAPOJENÍ	MAX. ROZMĚR v*h*s
22 kV	SCHNEIDER SIEMENS	T KT KKT KKKT	1650*775*2094

ROZVADĚČE NN

NAPĚTÍ	VÝROBCE	OZNAČENÍ	MAX. ROZMĚR v*h*s
22 kV	ESB	NN	1350*400*1250


MATERIÁLY PRO STAVBU:

BETON KORPUS C35/45 - XC4, XF1  
VÝZTUŽ KORPUS - SVAŘOVANÉ SÍTĚ, OCEL B500B  
KRYTÍ VÝZTUŽE KORPUS INTERIER 20mm  
KRYTÍ VÝZTUŽE KORPUS EXTERIER 30mm

BETON STŘECHA C35/45 - XC4, XF3  
VÝZTUŽ STŘECHA - SVAŘOVANÉ SÍTĚ, OCEL B500B  
KRYTÍ VÝZTUŽE STŘECHA INTERIER 20mm  
KRYTÍ VÝZTUŽE STŘECHA EXTERIER 30mm

DETAIL - OSAZENÍ NN

UMÍSTĚNÍ NN VZHLED K OTVORU DVEŘÍ

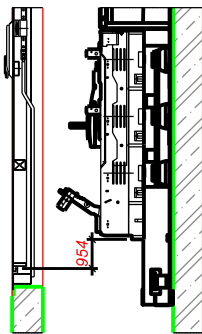

KOMPAKTNÍ STANICE BBP

STANICE TYPU: UK 3036-LEVÁ

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 10,67 m<sup>2</sup>

OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 28,88 m<sup>3</sup>

HMOTNOST (BEZ VYSTROJENÍ): 16,300 t

KORPUS .....12,050 t  
STŘECHA .....4,250 t

- DVEŘE IP 43D
- TŘÍDA KRYTU 20
- DLE ČSN EN62271-202 ed2 16kA/1s IAC - AB

BAREVNÉ PROVEDENÍ

- SOKL RAL 8003
- FASÁDA RAL 1002
- ATIKA RAL 8003

DVEŘE

- DVEŘE JSOU VYBAVENY TŘÍBODOVÝM ZÁMKEM - KSS

1) POZNÁMKA  
ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPY V ZEMINĚ  
NESOUDRŽNÉ PODLE ČSN 73 1001

VÝKOPOVÁ JÁMA - NEZAPAŽENÁ  
- SVAHOVÁNÍ STĚN VÝKOPU 1:1  
- DNO JÁMY NAD USTÁLENOU HPV

STAVBA:

SPECIFIKACE PRO: 22 kV

INVESTOR: ČEZ

KONZULTANT BBP: M. MORÁVEK



108 00 PRAHA 10  
Průmyslová 5a/698

BETONBAU

MĚŘÍTKO / KÓTY:	DATUM:	KRESLIL:
1:50	07.07.2022	M. ŠKALOUĐ

POČET A4:	REVIZE:	VÝKRES Č.:
2	02	1/2 592691322001
		PŮDORYS, ŘEZY

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM BETONBAU. VYHRAZUJEME SI VEŠKERÁ PRÁVA A ZMĚNY.