

ROZVADĚČE VN

NAPĚTÍ	VÝROBCE	ZAPOJENÍ	MAX. ROZMĚR v*h*š
22 kV	SCHNEIDER SIEMENS	T	1650*775*2094
		KT	
		KKT	
		KKKT	

ROZVADĚČE NN

NAPĚTÍ	VÝROBCE	OZNAČENÍ	MAX. ROZMĚR v*h*š
22 kV	ESB	NN	1350*400*1250

MATERIÁLY PRO STAVBU:

BETON KORPUS C35/45 - XC4, XF1
VÝZTUŽ KORPUS - SVAŘOVANÉ SÍTĚ, OCEL B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE KORPUS INTERIER 20mm
KRYTÍ VÝZTUŽE KORPUS EXTERIER 30mm

BETON STŘECHA C35/45 - XC4, XF3
VÝZTUŽ STŘECHA - SVAŘOVANÉ SÍTĚ, OCEL B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE STŘECHA INTERIER 20mm
KRYTÍ VÝZTUŽE STŘECHA EXTERIER 30mm

KOMPAKTNÍ STANICE BBP

STANICE TYPU: UK 3036-LEVÁ

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 10,67 m²

OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 28,88 m³

HMOTNOST (BEZ VYSTROJENÍ): 16,300 t

KORPUS12,050 t
STŘECHA4,250 t

- DVEŘE IP 43D
- TŘÍDA KRYTU 20
- DLE ČSN EN62271-202 ed2 16kA/1s IAC - AB

BAREVNÉ PROVEDENÍ

- SOKL RAL 8003
- FASÁDA RAL 1002
- ATIKA RAL 8003

DVEŘE

- DVEŘE JSOU VYBAVENY TŘÍBODOVÝM ZÁMKEM - KSS

1) POZNÁMKA

ZEMNÍ PRÁCE – VÝKOPY V ZEMINĚ
NESOUDRŽNÉ PODLE ČSN 73 1001

VÝKOPOVÁ JÁMA – NEZAPAŽENÁ
– SVAHOVÁNÍ STĚN VÝKOPU 1:1
– DNO JÁMY NAD USTÁLENOU HPV


STAVBA: -
-

SPECIFIKACE PRO: 22 kV


INVESTOR: ČEZ

KONZULTANT BBP: M. MORÁVEK


POHLED P1

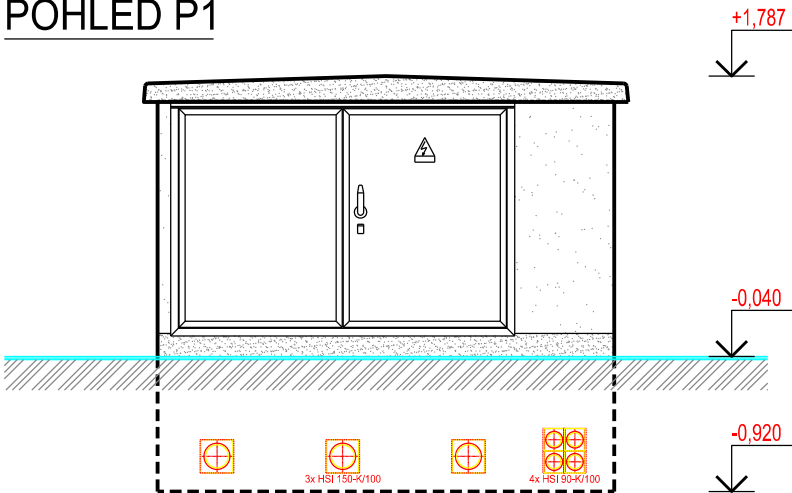

POHLED P2

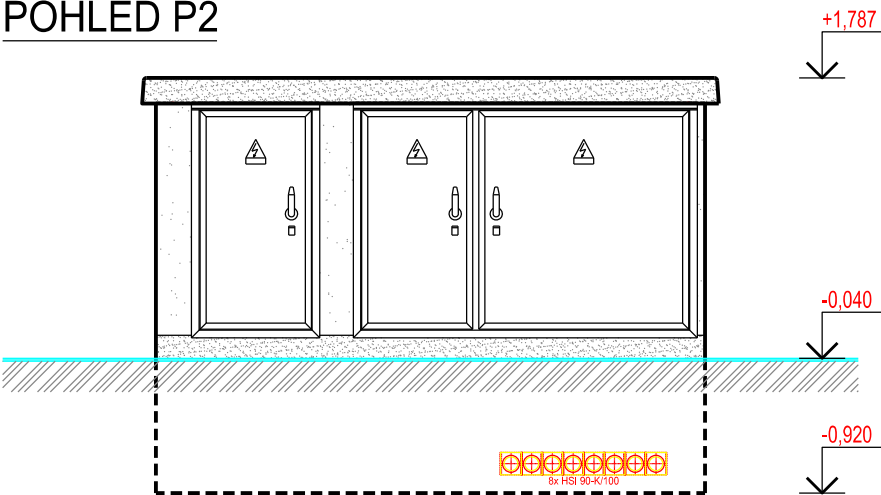

POHLED P3

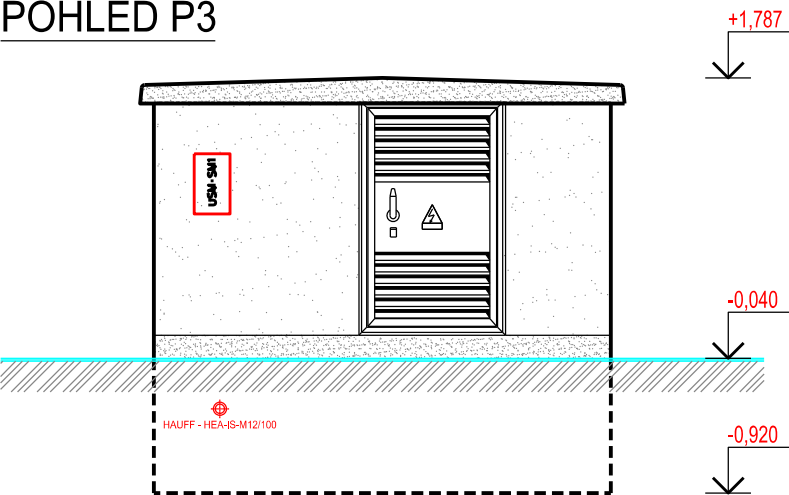

108 00 PRAHA 10
Průmyslová 5a/698

BETONBAU

MĚŘÍTKO / KÓTY:	DATUM:	KRESLIL:
1:50	07.07.2022	M. ŠKALLOUD

POČET A4:	REVIZE:	VÝKRES Č.:
2	02	2/2 592691322001
		POHLEDY

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM BETONBAU. VYHRAZUJEME SI VEŠKERÁ PRÁVA A ZMĚNY.