



UK(L) STANICE - ČEZ NEPOCHOZÍ 2022-25

Usazení stanic viz. obrázek a tabulka. Neurčí-li výkres tvaru jinak. Zemní práce a výkopy v zemině nesoudržné provádět podle ČSN EN 1997-1 (731000) Eurokód 7.

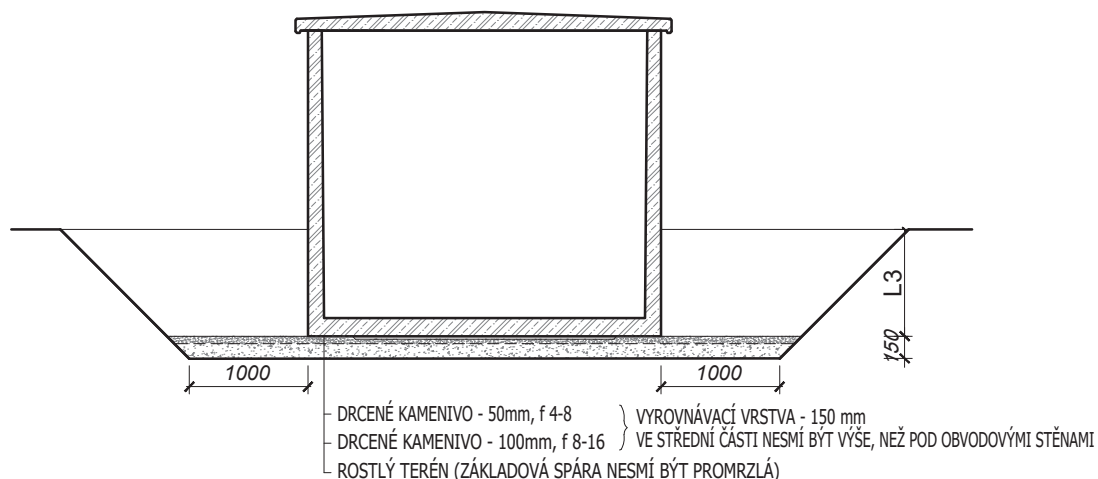

STAVEBNÍ JÁMA

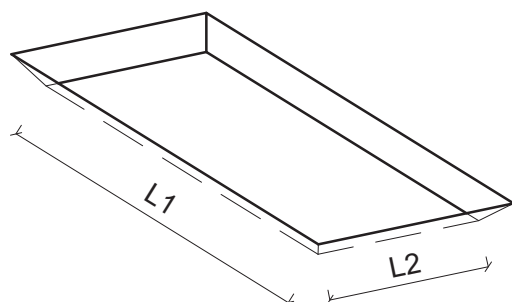

ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY

R_d min. 70 kN/m²
 kamenivo zhuťněno na $E_{def} = 20$ MPa

ZÁSYP SATANICE

hustota zeminy: γ max. 20,00 kN/m³
 úhel vnitřního tření: ϕ min. 32,5°
 dopravní zatížení kolem stanice při
 zásypu do 1,20 m: max. 10,00 kN/m²

UK(L)	2536	3036	3048	3054
L1	5600 mm	5600 mm	6800 mm	7400 mm
L2	4500 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm
L3	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm