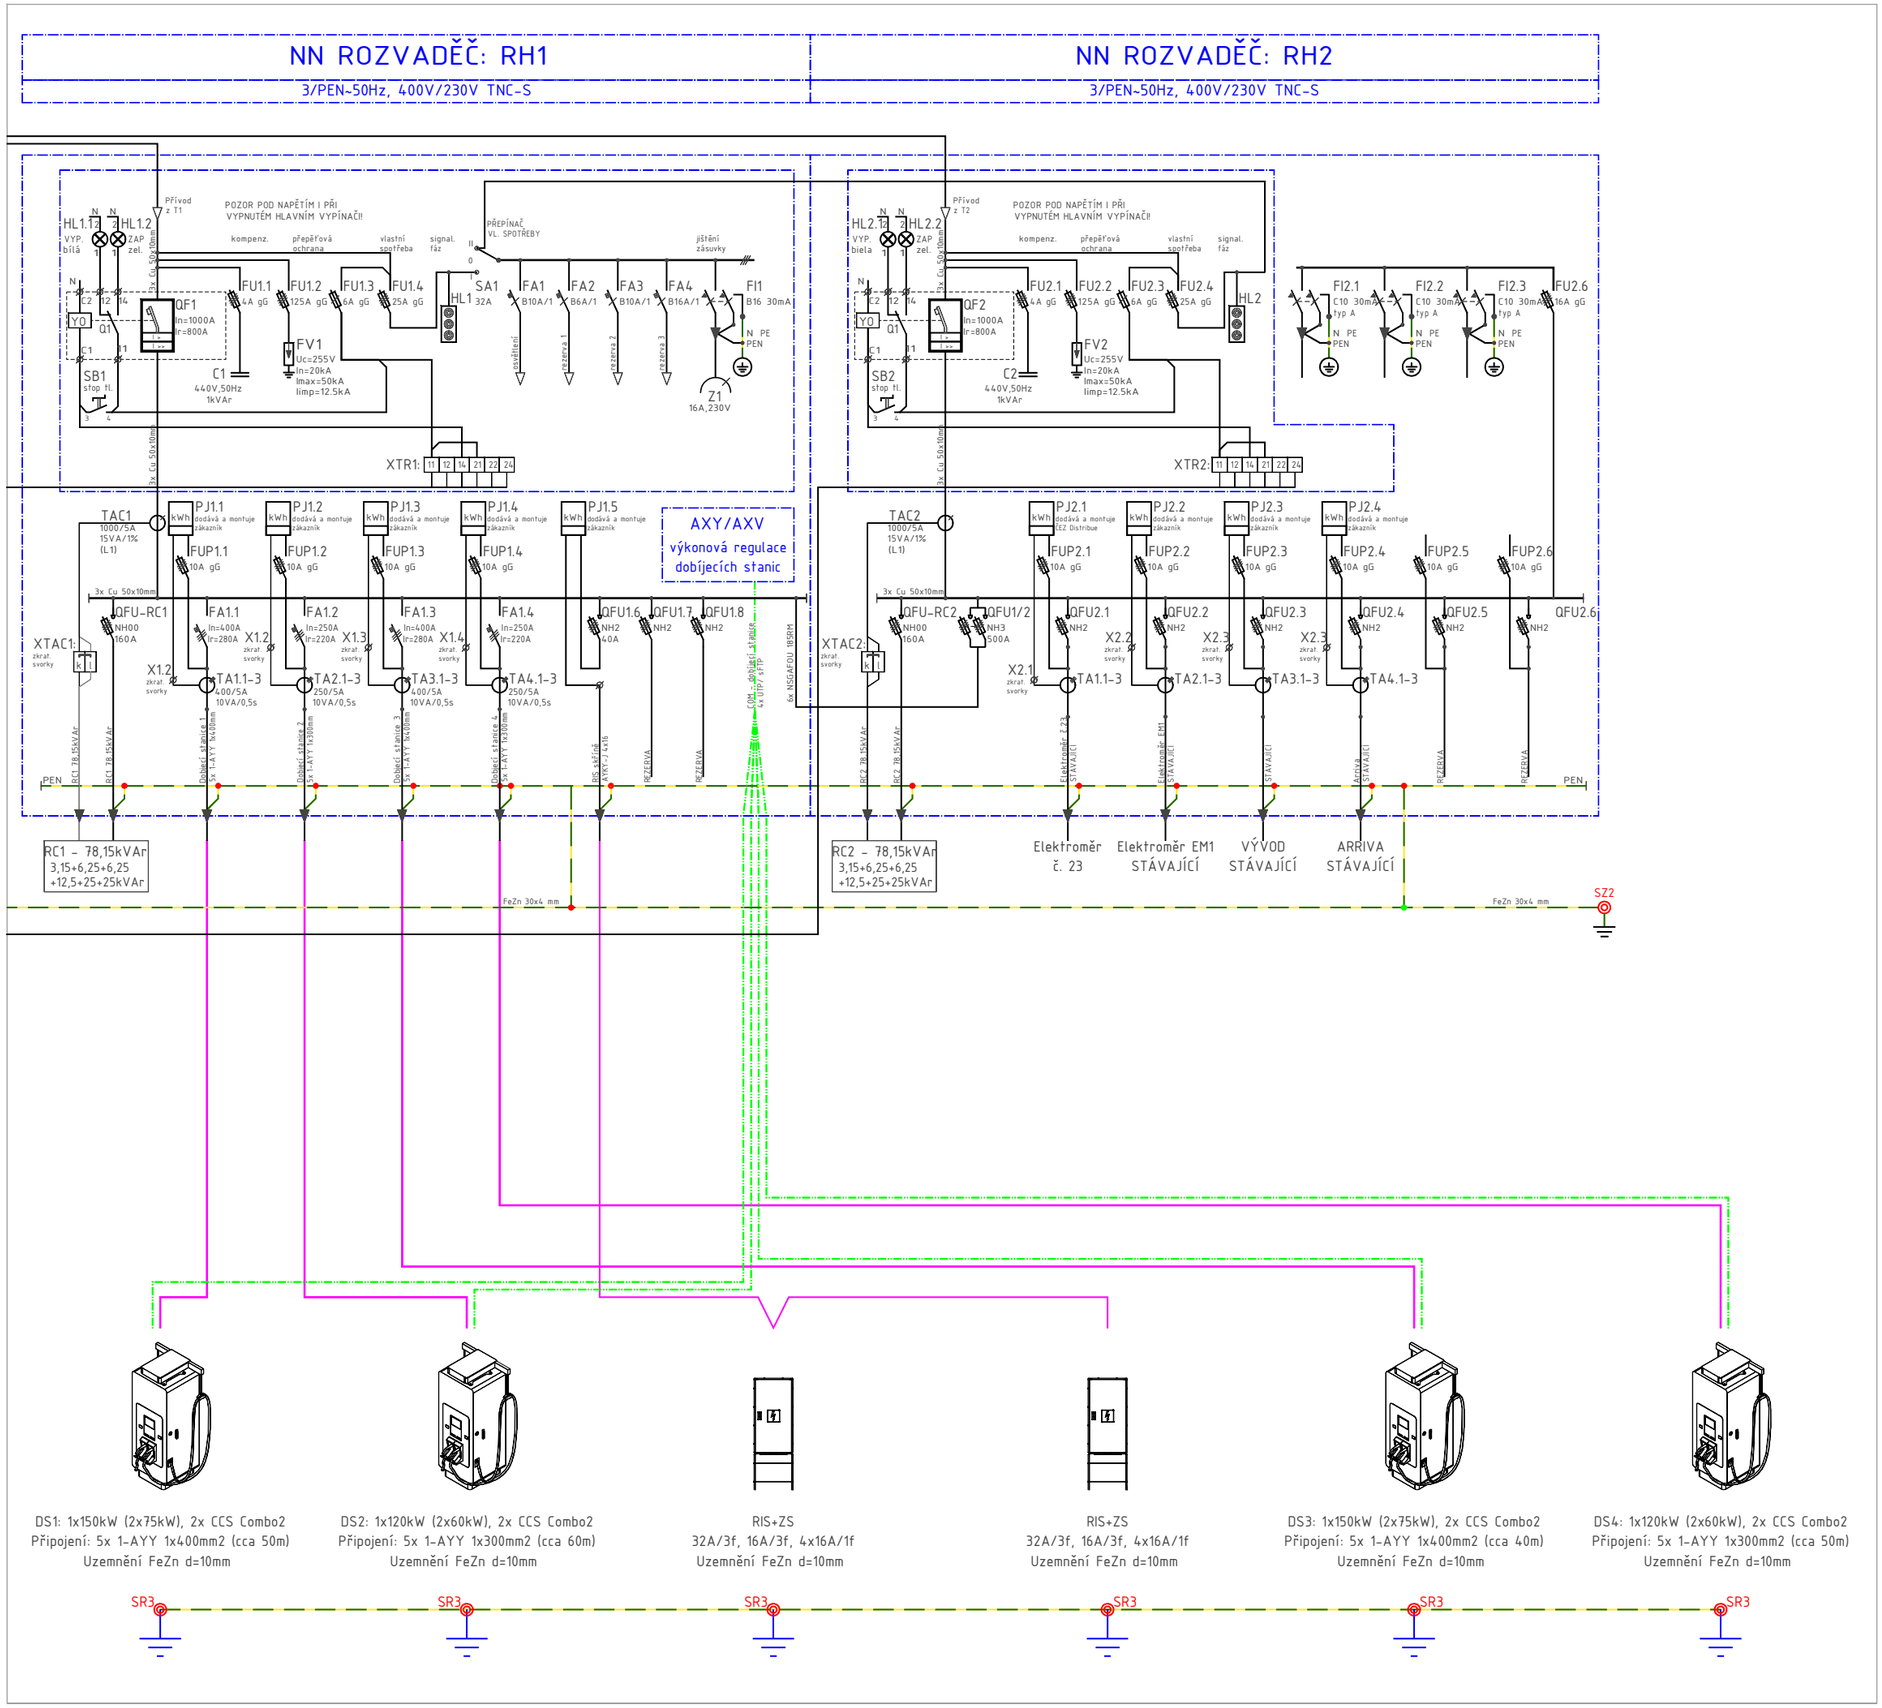

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
NN: 3+PEN ~50Hz, AC 230/400V /TN-C
NN: 3+N+PE ~50Hz, AC 230/400V /TN-C-S
VN: 3 ~50Hz, AC 22kV /IT

Základní ochrana (před přímým dotykem):
- Automatickým odpojením od zdroje
- Ochrana základní – izolací
- Přepážky nebo kryty
- Dvojitá nebo zesílená izolace
- Doplňující ochranné pospojování

Ochrana při poruše (před nepřímým dotykem):
- Ochrana izolací a doplňkovou izolací
- Ochrana pospojováním
- Automatickým odpojením od zdroje

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení nad AC 1 000 V:
- Izolací
- Zábranou
- Pospojováním
- Zemněním

SolPro projekční činnost s.r.o.

AUTOR NÁVRHU
Ing. Miroslav Kozumplík

VYPRACOVAL
Ing. Miroslav Kozumplík

KONTROLOVAL
Miroslav Kozumplík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Miroslav Kozumplík

MIROSLAV KOZUMPLÍK
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb
specializace elektrotechnická zařízení silnoproudá
ČKAIT - 1300040

ČÍSLO ZAKÁZKY
2024050

INVESTOR
Město Kutná Hora,
Havlíčkovo náměstí 552/1,
284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195

STAVBA
Kutná Hora - Nabíjecí stanice pro autobusy
parc.č. 597/1, 597/27
k.ú. Sedlec u Kutné Hory [677973]

PROFESE / KÓD PROFESE
Silnoproudá elektrotechnika

OBJEKT SO 401
Elektroinstalace dobíjecí stanice

VÝKRES
Schéma přenosu energie

ČÍSLO VÝKRESU
D.5.4

STUPEŇ PD	DSP
DATUM	září 2024
MĚŘÍTKO	-
FORMÁT	A3 (420x297)
KÓTOVÁNO V	-

Dokumentace je duševním vlastnictvím autora.
Výkres či jeho část může být kopírována, nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora.
Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

www.sol-pro.cz